
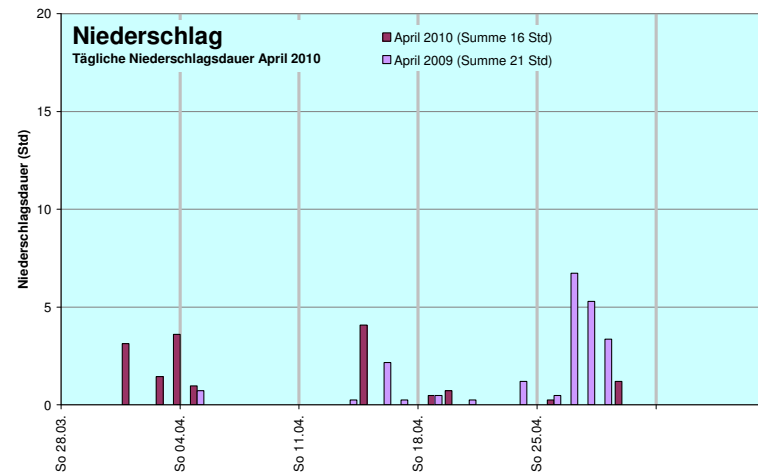
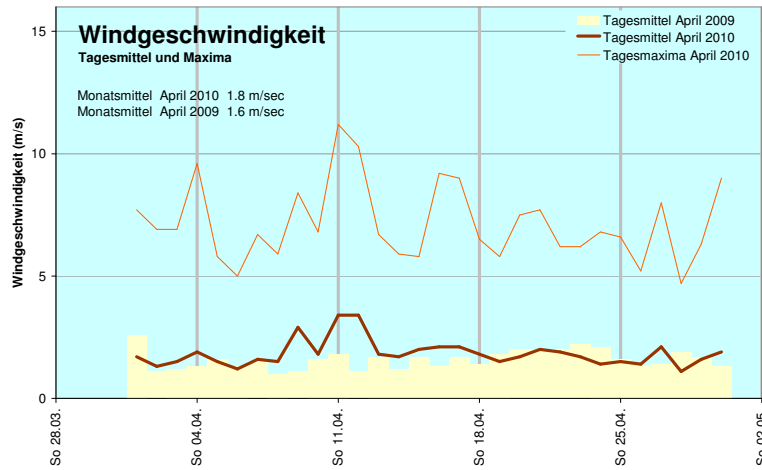
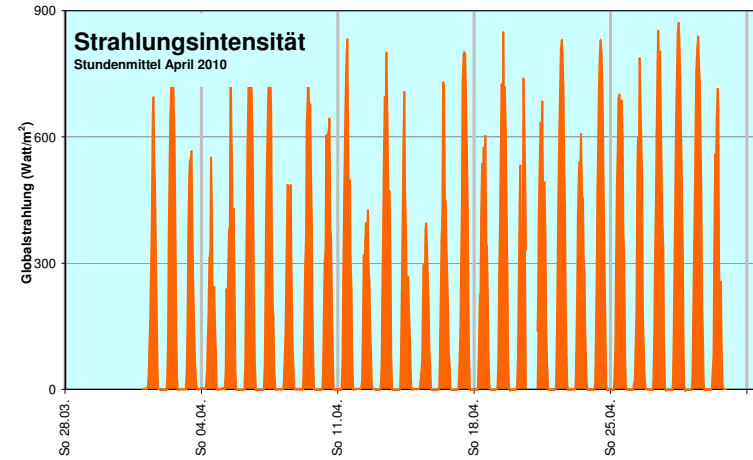



Das Wetter in Bern im April 2010

Messwerte Station Bern Zentrum, Brunngasshalde Bern
(Dokument als pdf verfügbar unter www.bern.ch/Luft → Downloads)

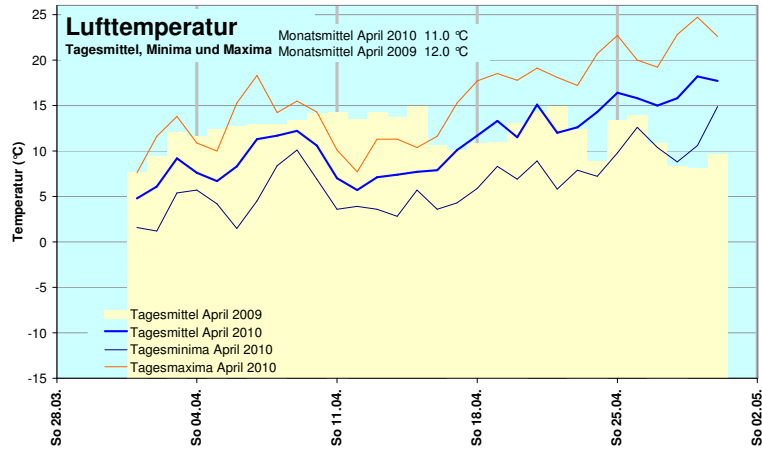


Die Schadstoffe in Bern im April 2010

Messwerte Station Bern Zentrum, Brunneggshalde Bern

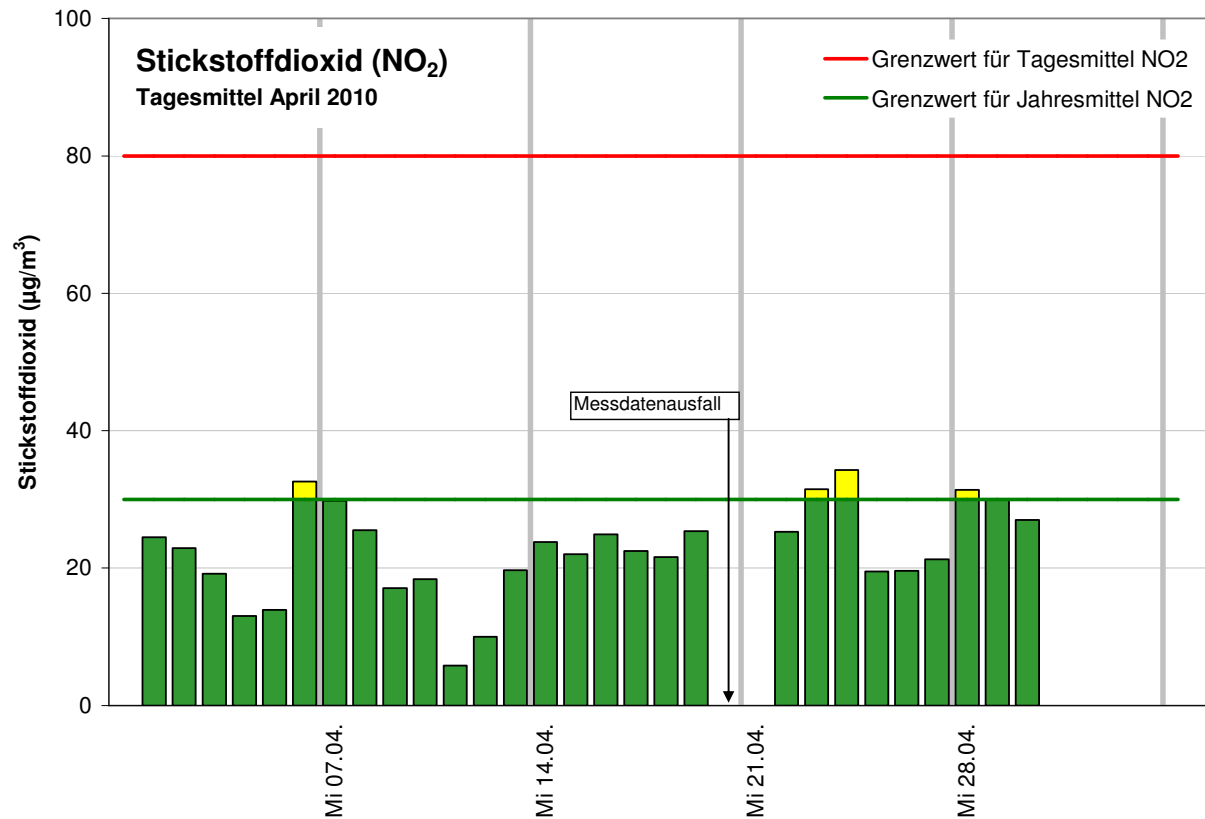


Der **Grenzwert für das Tagesmittel** von 80 µg/m³ wurde im **April nicht überschritten**. Seit Jahresbeginn eine Überschreitung, erlaubt ist ein Wert darüber im Jahr.

Das **Monatsmittel** lag mit 23 µg/m³ **unter dem Grenzwert** für das Jahresmittel von 30 µg/m³.

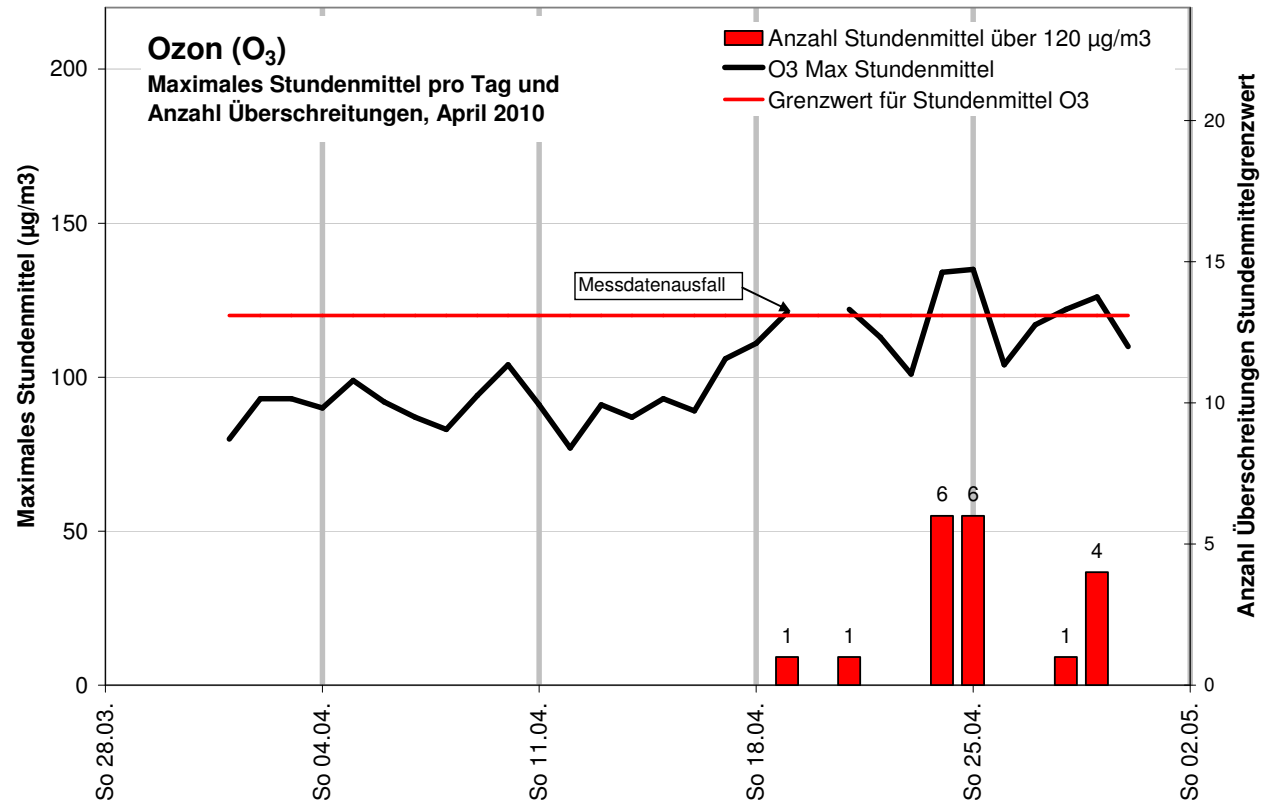

Der **Grenzwert für Stundenmittel von 120 µg/m³** wurde im **April mehrfach überschritten**. Erlaubt ist eine Überschreitung pro Jahr. Der **Grenzwert für den 98%-Pegel eines Monats von 100 µg/m³** wurde im Berichtsmonat mit **122 µg/m³** **nicht eingehalten**.

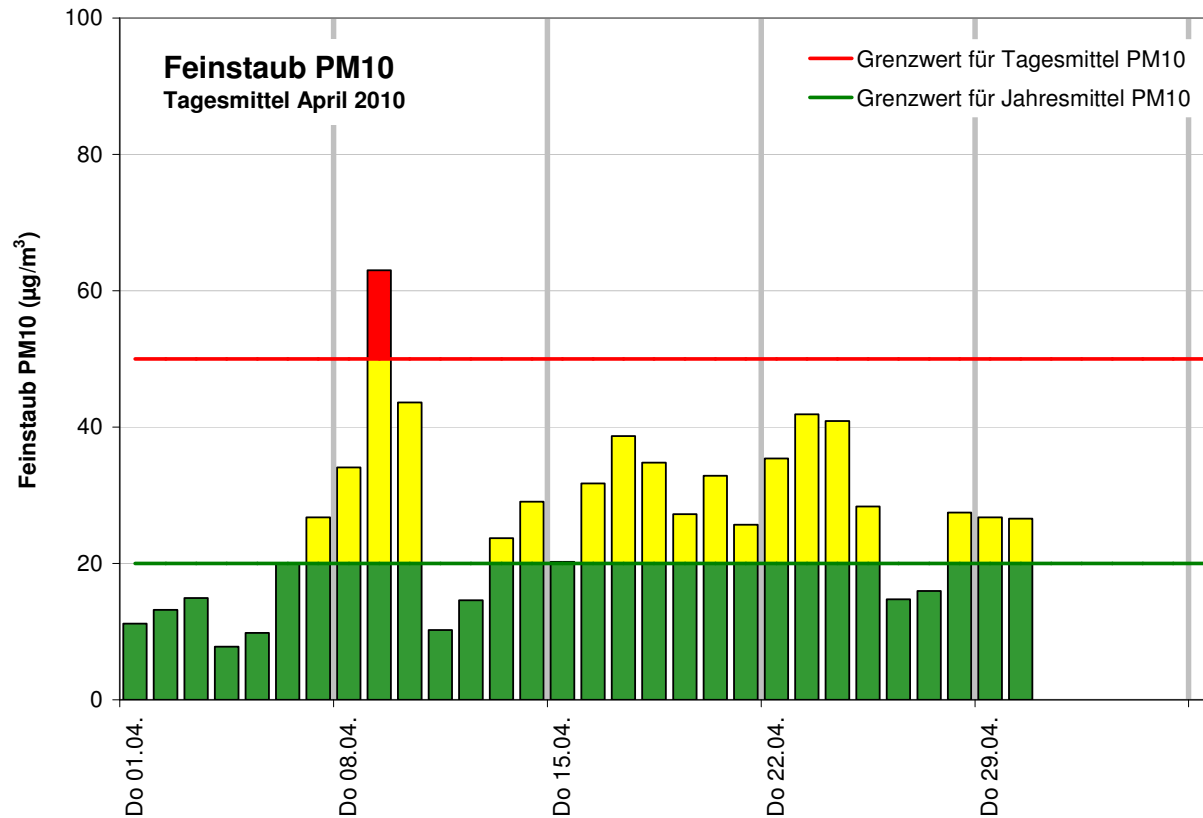

Der **Grenzwert für das Tagesmittel** von $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ wurde im **April einmal** überschritten.
Seit Jahresbeginn liegen nun 16 Tagesmittel darüber, erlaubt ist eine Überschreitung pro Jahr.

Das Monatsmittel lag mit $26 \mu\text{g}/\text{m}^3$ über dem Grenzwert für das Jahresmittel von $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$.