
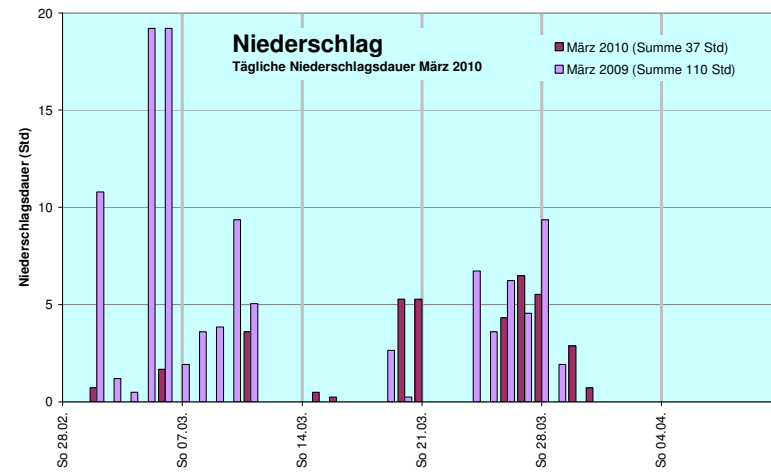
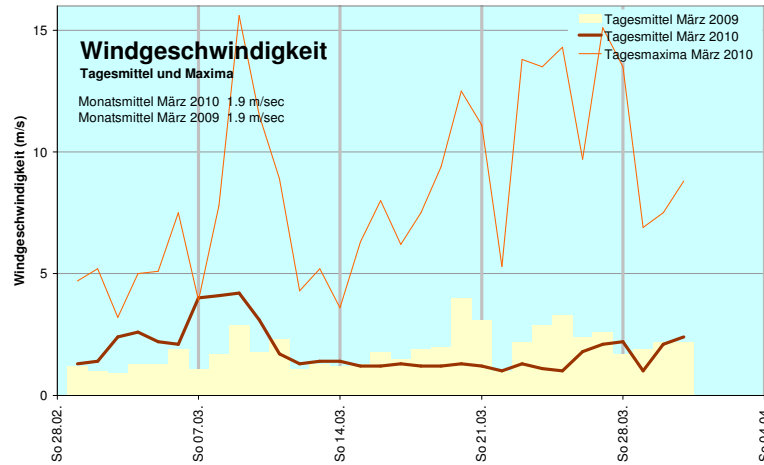
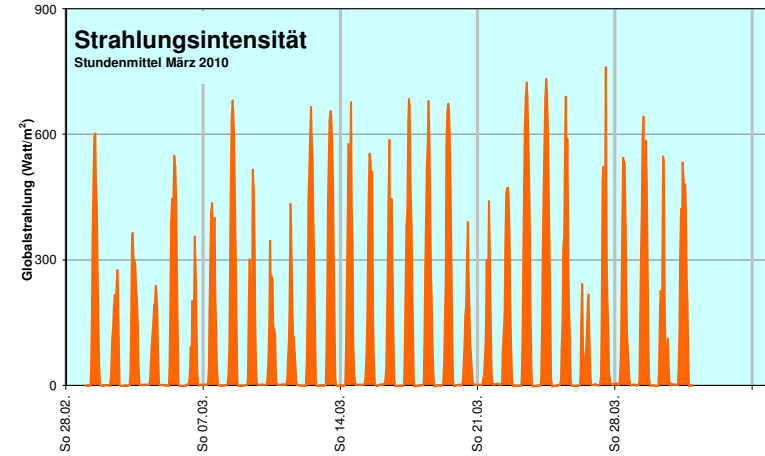



Das Wetter in Bern im März 2010

Messwerte Station Bern Zentrum, Brunngasshalde Bern
(Dokument als pdf verfügbar unter www.bern.ch/Luft → Downloads)

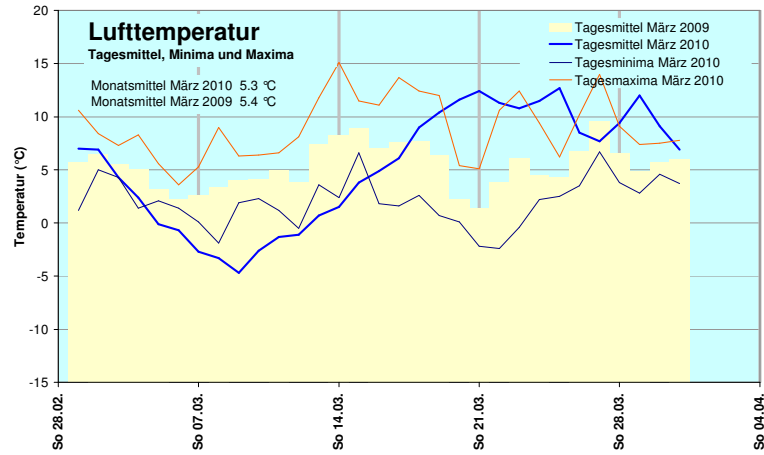


Die Schadstoffe in Bern im März 2010

Messwerte Station Bern Zentrum, Brunneggshalde Bern

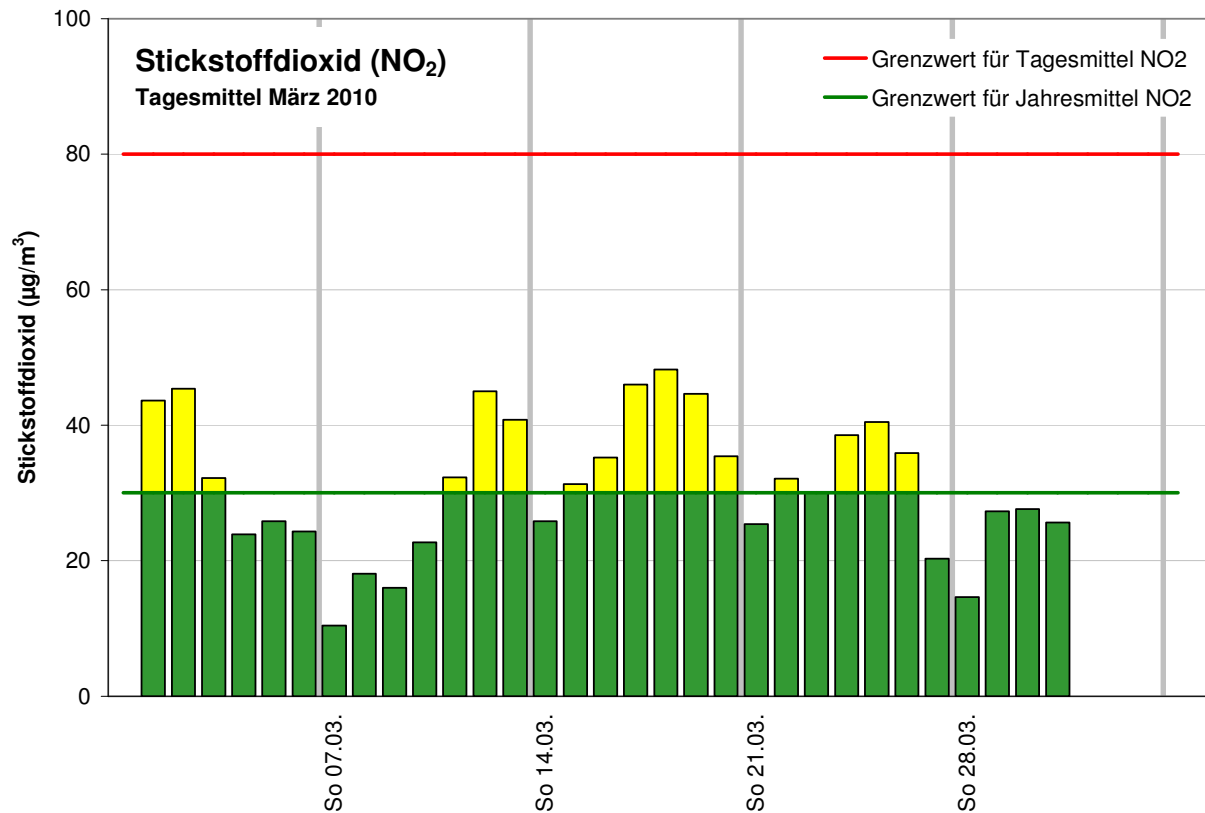


Der **Grenzwert für das Tagesmittel** von 80 µg/m³ wurde im **März nicht überschritten**. Seit Jahresbeginn eine Überschreitung, erlaubt ist ein Wert darüber im Jahr.

Das **Monatsmittel** lag mit 31 µg/m³ **knapp über dem Grenzwert** für das Jahresmittel von 30 µg/m³.

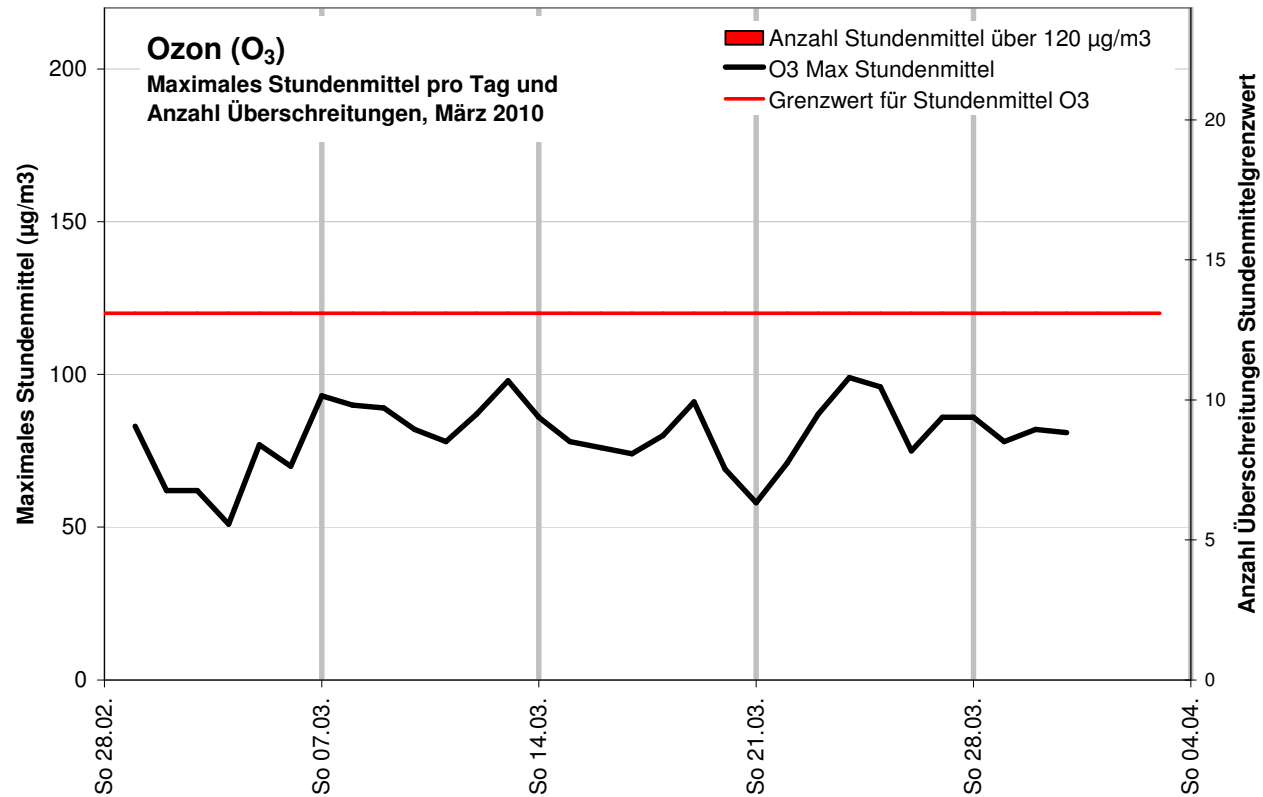

Der **Grenzwert für Stundenmittel von 120 µg/m³** wurde im **März eingehalten**. Erlaubt ist eine Überschreitung pro Jahr.
 Der **Grenzwert für den 98%-Pegel eines Monats von 100 µg/m³** wurde im Berichtsmonat mit **92 µg/m³** ebenfalls **eingehalten**.

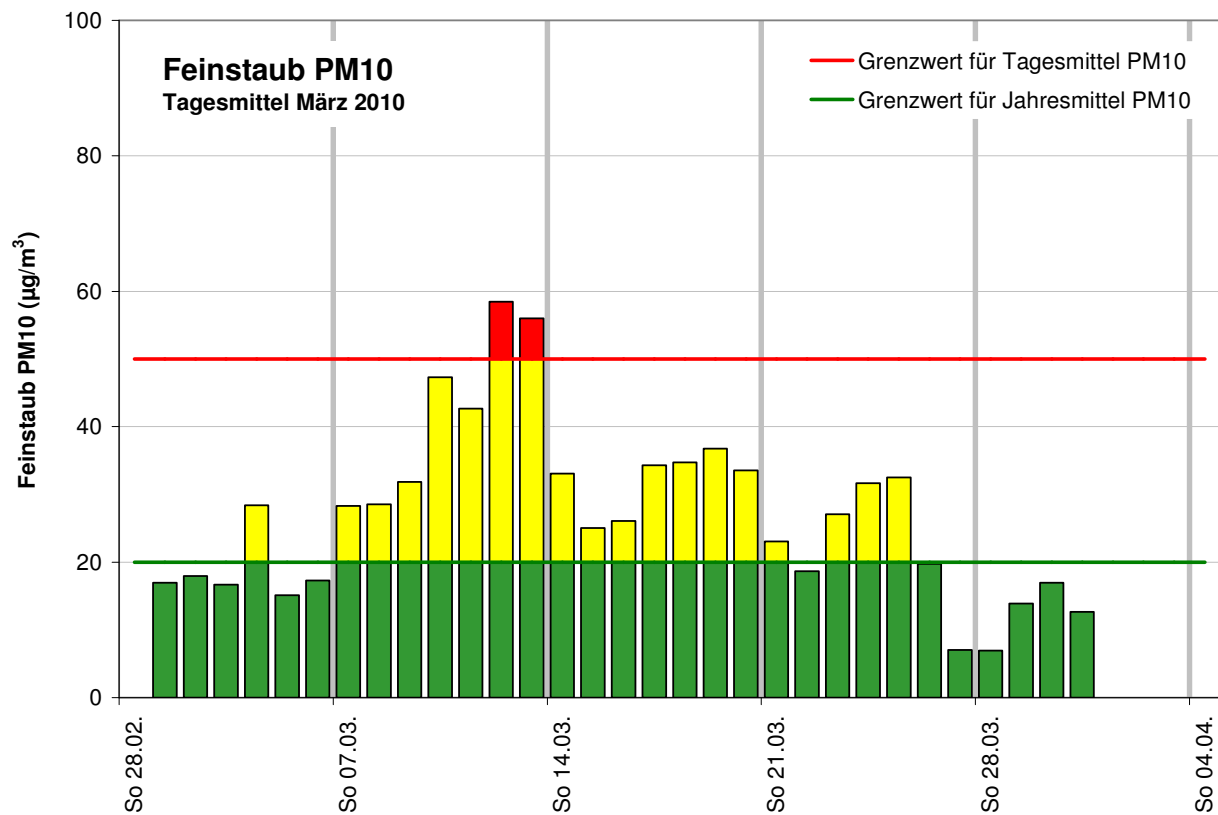

Der **Grenzwert für das Tagesmittel** von $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ wurde im **März zwei mal** überschritten.
Seit Jahresbeginn liegen nun 15 Tagesmittel darüber, erlaubt ist eine Überschreitung pro Jahr.

Das Monatsmittel lag mit $27 \mu\text{g}/\text{m}^3$ über dem Grenzwert für das Jahresmittel von $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$.