
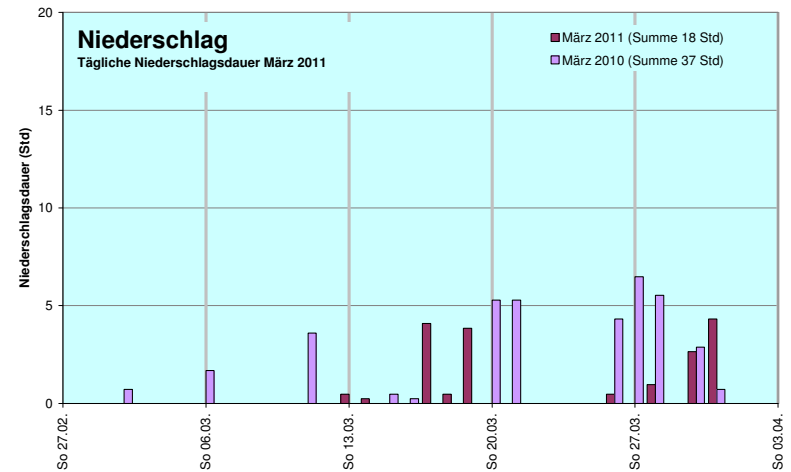
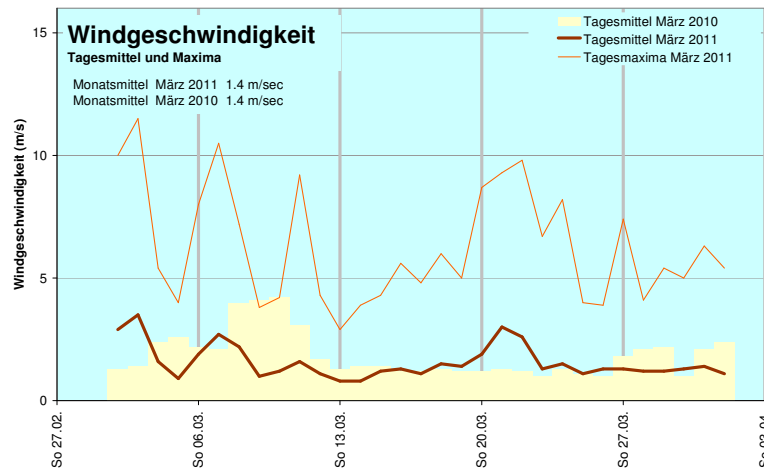
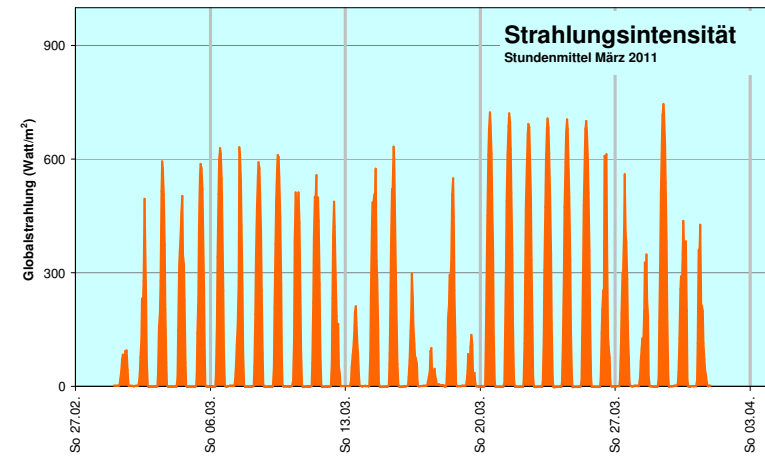



# Das Wetter in Bern im März 2011

Messwerte Station Bern Zentrum, Brunngasshalde Bern  
(Dokument als pdf verfügbar unter [www.bern.ch/Luft](http://www.bern.ch/Luft) → Downloads)

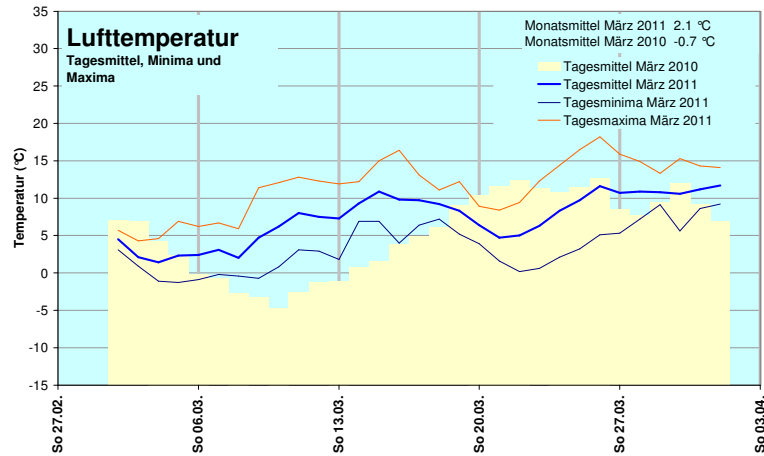


## Die Schadstoffe in Bern im März 2011

Messwerte Station Bern Zentrum, Brunneggshalde Bern

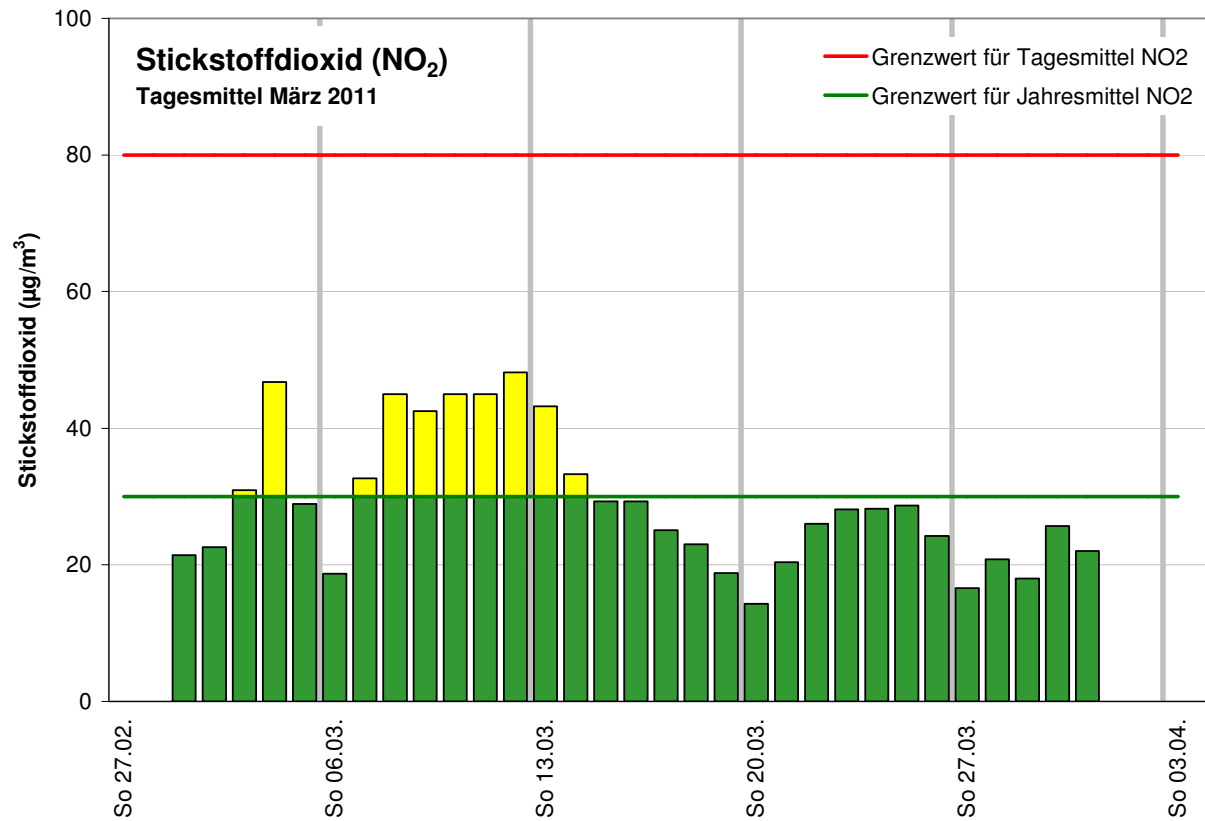


Der **Grenzwert für das Tagesmittel** von 80 µg/m<sup>3</sup> wurde im März **eingehalten**.

Das Monatsmittel lag mit 29 µg/m<sup>3</sup> knapp unter dem Grenzwert für das Jahresmittel von 30 µg/m<sup>3</sup>.

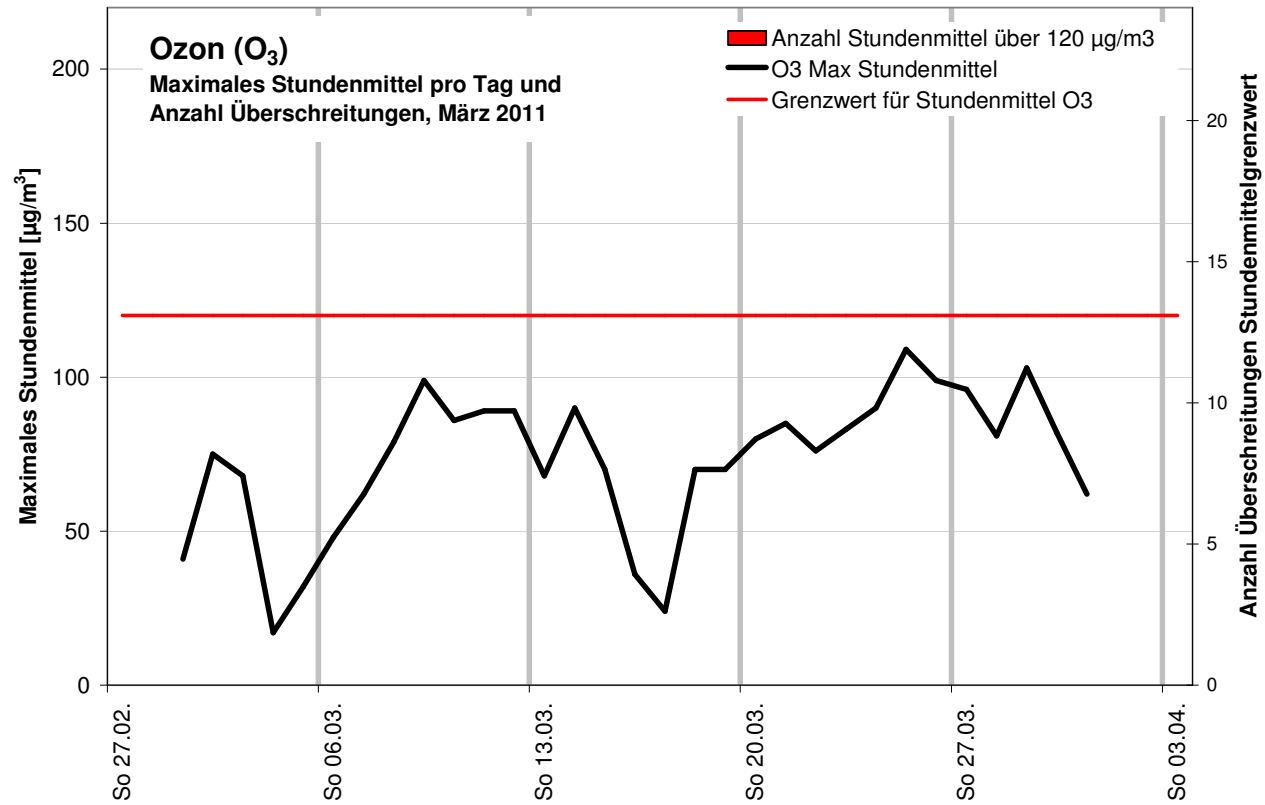

Der Grenzwert für Stundenmittel von 120 µg/m<sup>3</sup> wurde im März deutlich eingehalten.

Der Grenzwert für den 98%-Pegel eines Monats von 100 µg/m<sup>3</sup> wurde im Berichtsmonat mit 95 µg/m<sup>3</sup> ebenfalls eingehalten.

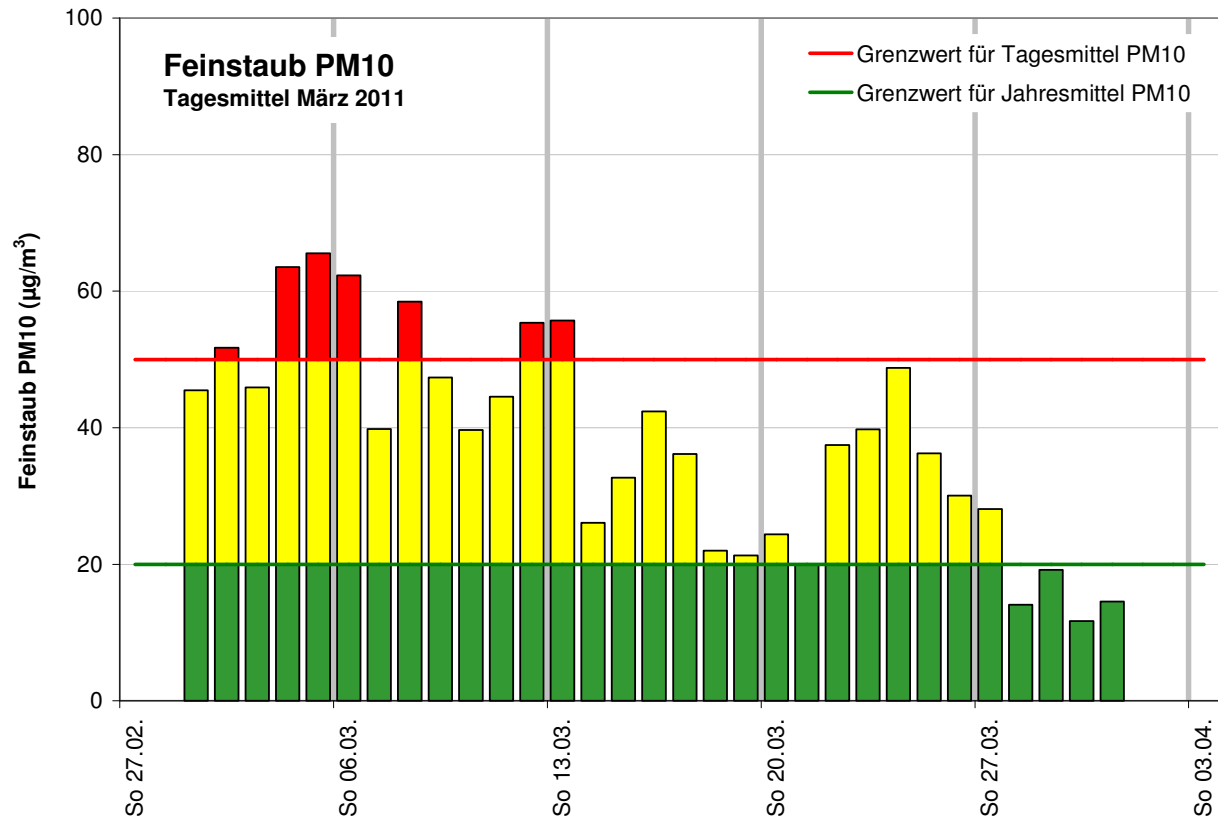

Der **Grenzwert für das Tagesmittel** von  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  wurde im März **sieben Mal überschritten**, erlaubt ist eine Überschreitung pro Jahr.

Das Monatsmittel lag mit  $38 \mu\text{g}/\text{m}^3$  über dem Grenzwert für das Jahresmittel von  $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .