
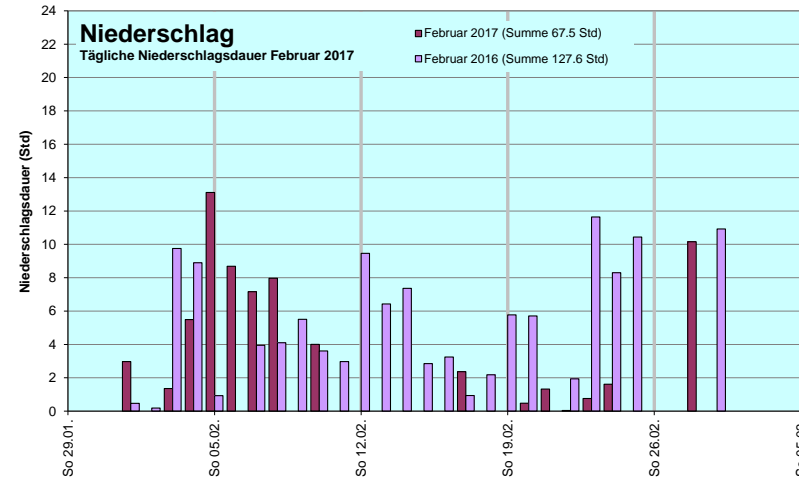
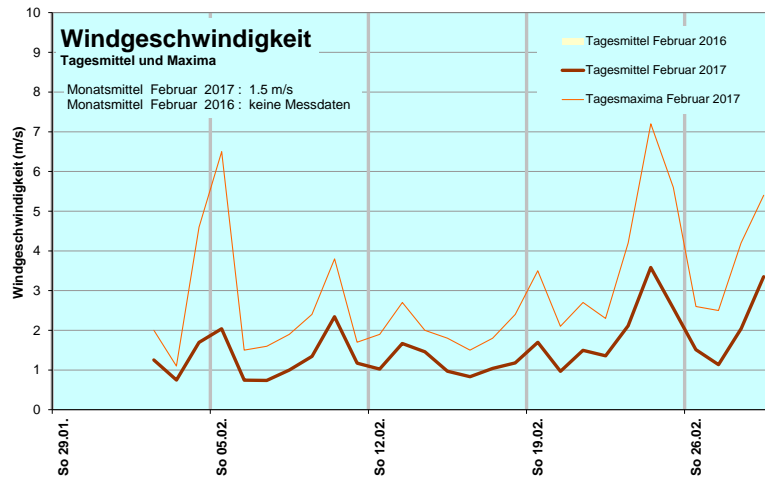
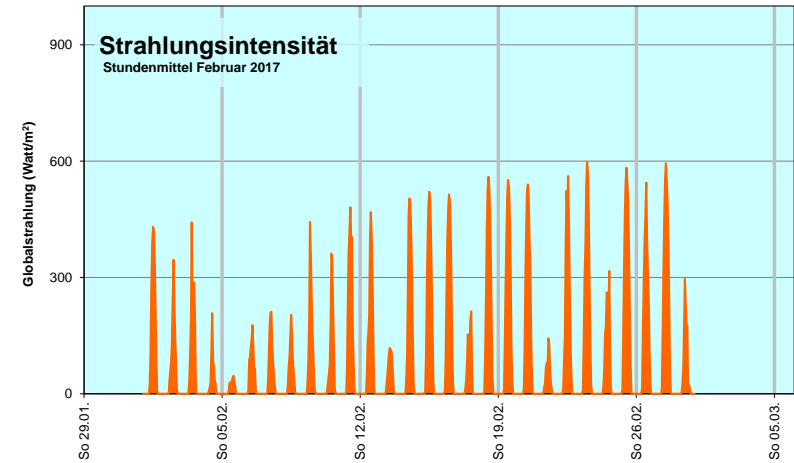


# Das Wetter in Bern im Februar 2017

## Messwerte Station Bern Morgartenstrasse


(Dokument als pdf verfügbar unter [www.bern.ch/luft](http://www.bern.ch/luft) ↗ Downloads)

Vorjahresdaten zur Windgeschwindigkeit sind erst ab Juli 2016 vorhanden.

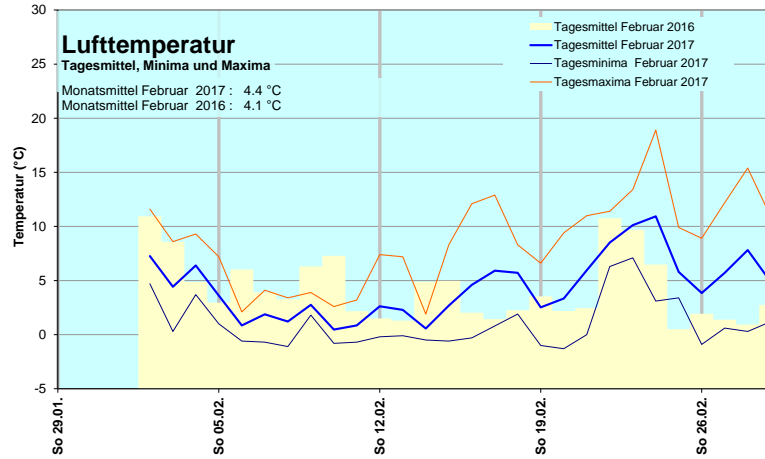


## Die Schadstoffe in Bern im Februar 2017

Messwerte Station Bern Morgartenstrasse

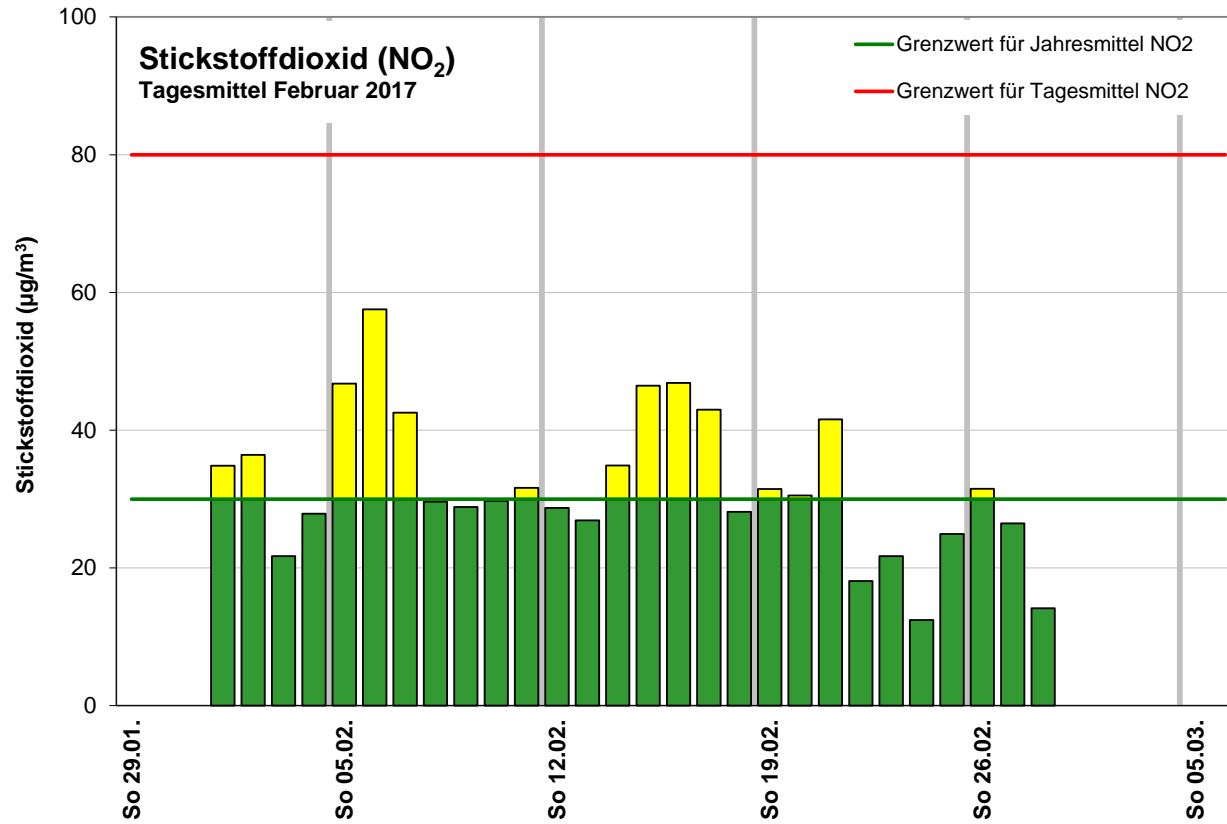


Der Grenzwert für das Tagesmittel von 80 µg/m<sup>3</sup> wurde im Monat Februar nicht überschritten.

Das Monatsmittel lag mit 32 µg/m<sup>3</sup> leicht über dem Grenzwert für das Jahresmittel von 30 µg/m<sup>3</sup>.

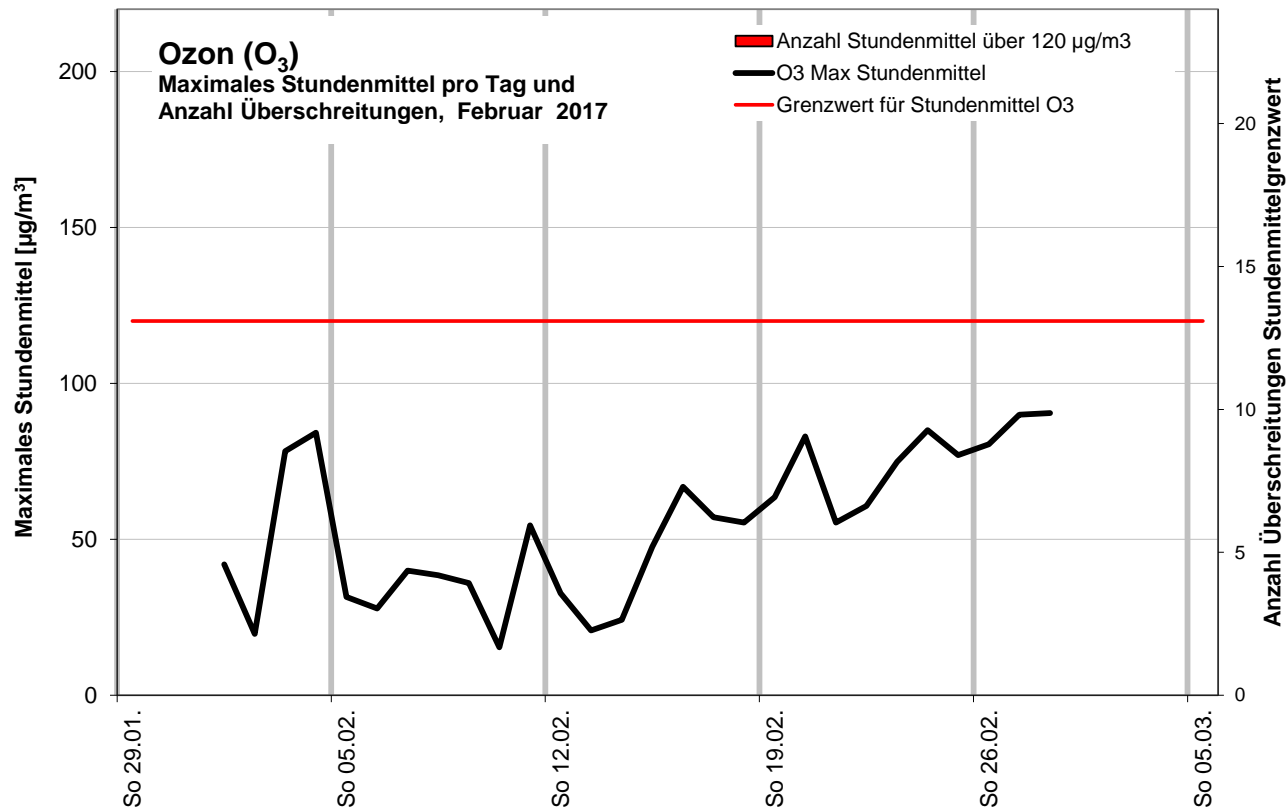

Der Grenzwert für Stundenmittel von 120 µg/m<sup>3</sup> wurde im Monat Februar nicht überschritten. Seit Jahresbeginn liegen noch keine Stundenmittel darüber. Erlaubt ist eine Überschreitung pro Jahr.

Der Grenzwert für den 98%-Pegel eines Monats von 100 µg/m<sup>3</sup> wurde im Berichtsmonat mit 84 µg/m<sup>3</sup> nicht überschritten.

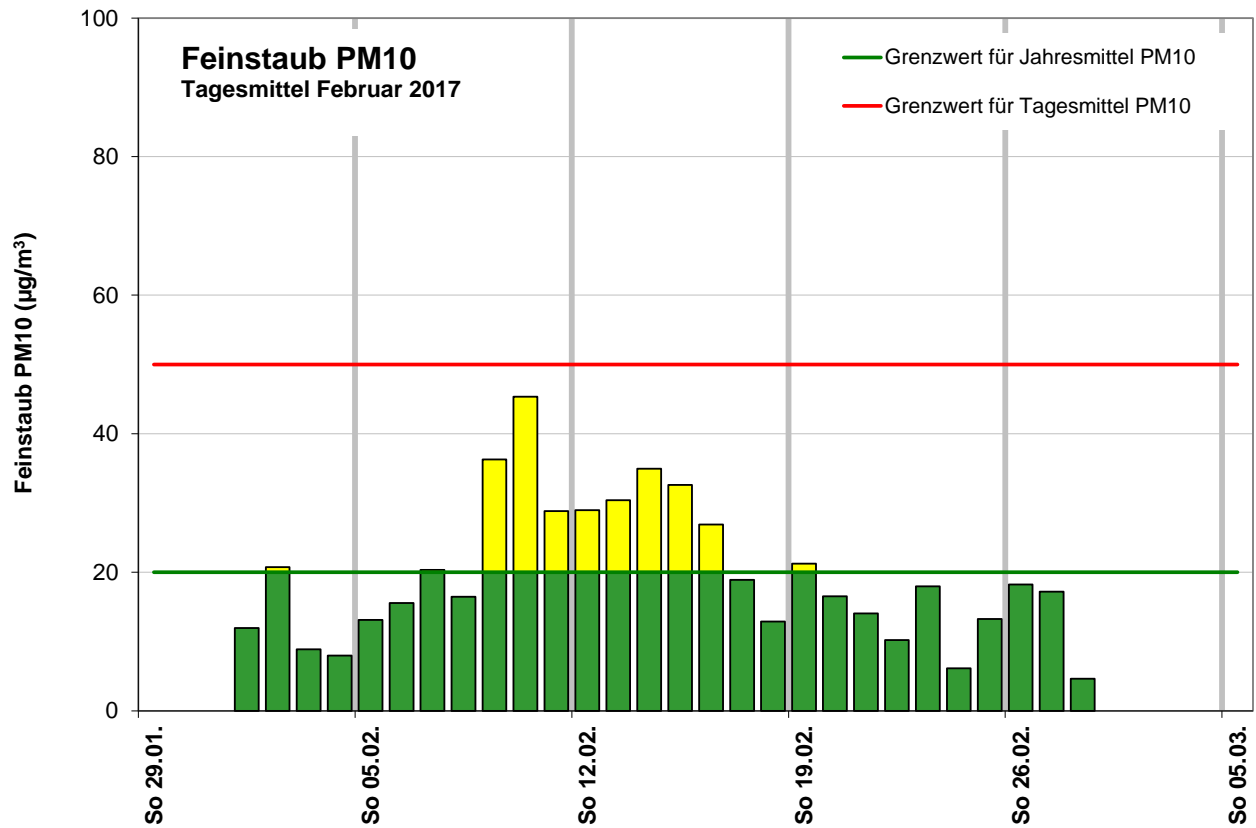

Der Grenzwert für das Tagesmittel von  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  wurde im Monat Februar nicht überschritten. Dieser Grenzwert wurde seit dem laufenden Jahr bisher 5 mal überschritten.

Das Monatsmittel lag mit  $19.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$  knapp unter dem Grenzwert für das Jahresmittel von  $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .