
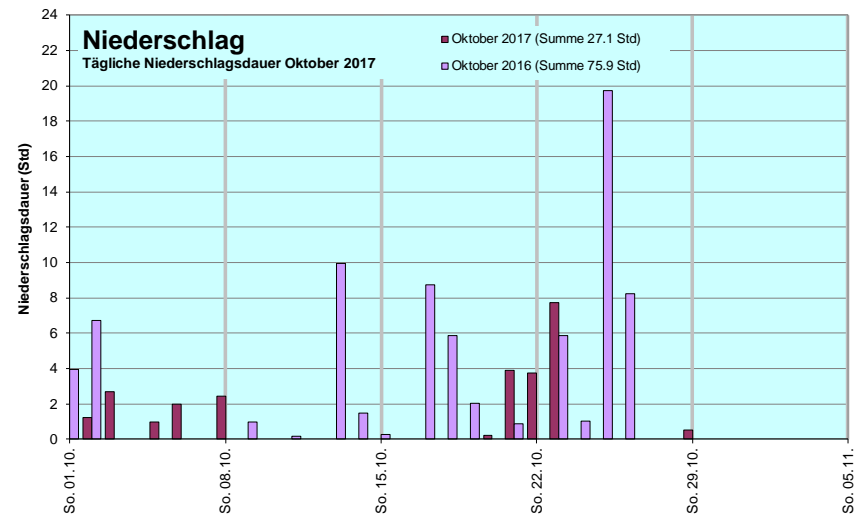
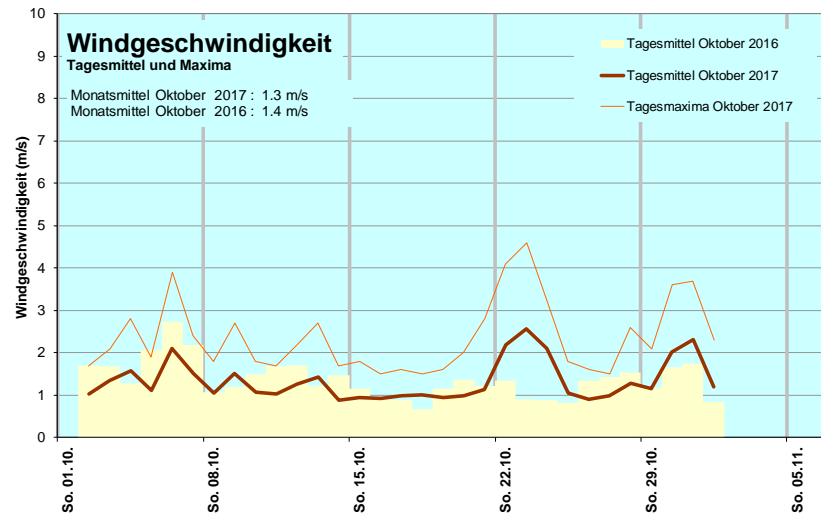
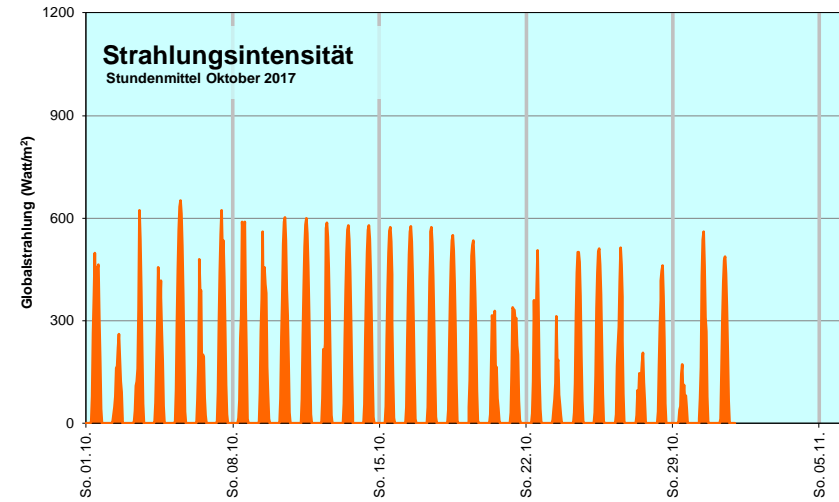



Das Wetter in Bern im Oktober 2017

Messwerte Station Bern Morgartenstrasse
(Dokument als pdf verfügbar unter www.bern.ch/luft ↗ Downloads)

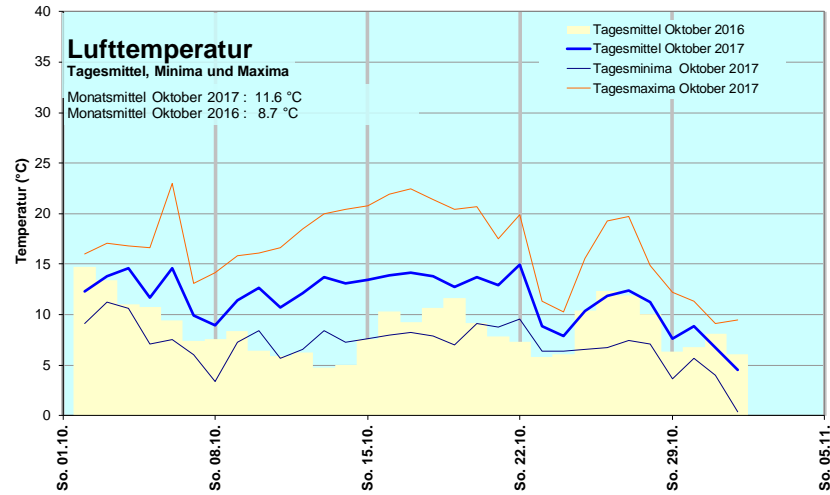


Die Schadstoffe in Bern im Oktober 2017

Messwerte Station Bern Morgartenstrasse

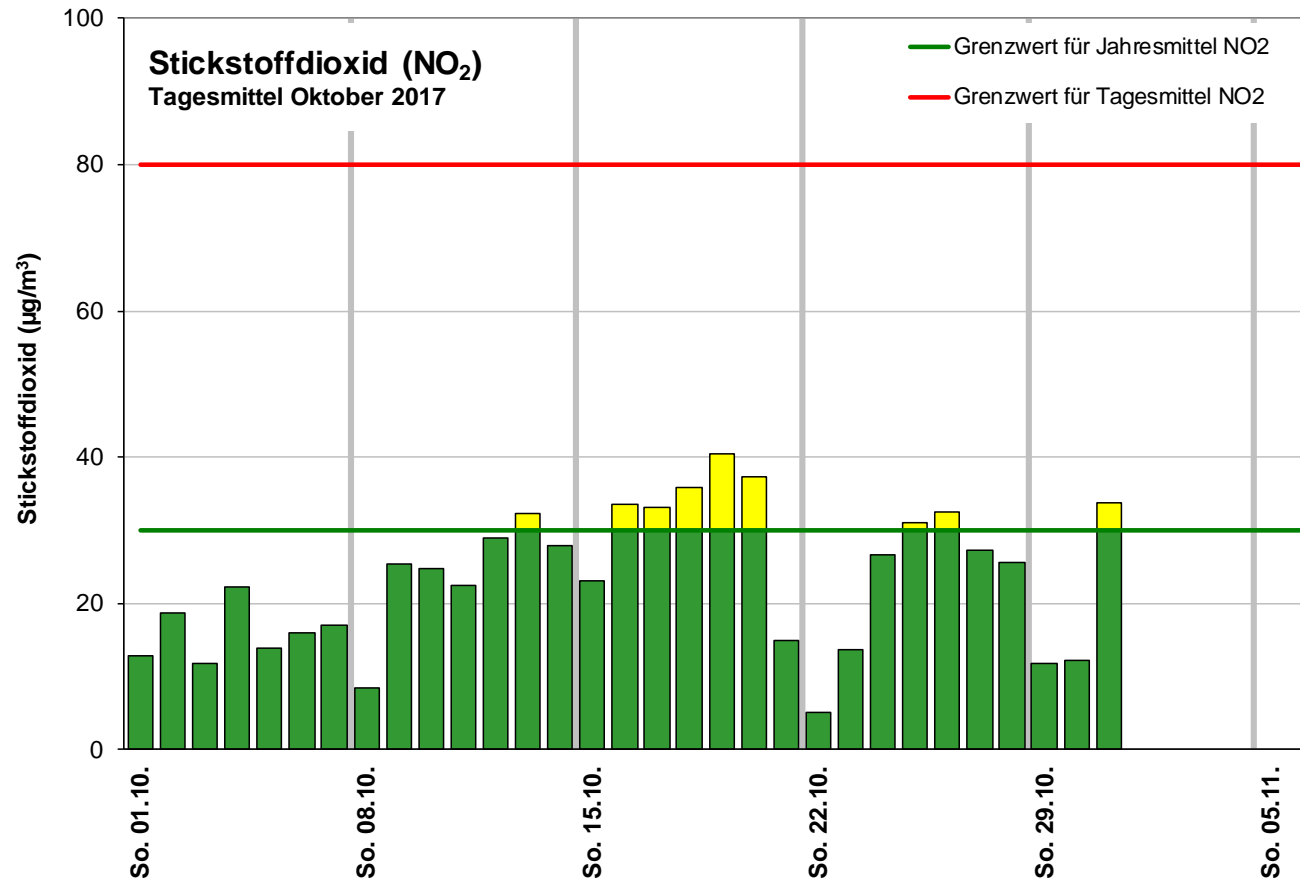


Der Grenzwert für das Tagesmittel von 80 µg/m³ wurde im Monat Oktober nicht überschritten.

Das Monatsmittel lag mit 23 µg/m³ unter dem Grenzwert für das Jahresmittel von 30 µg/m³.

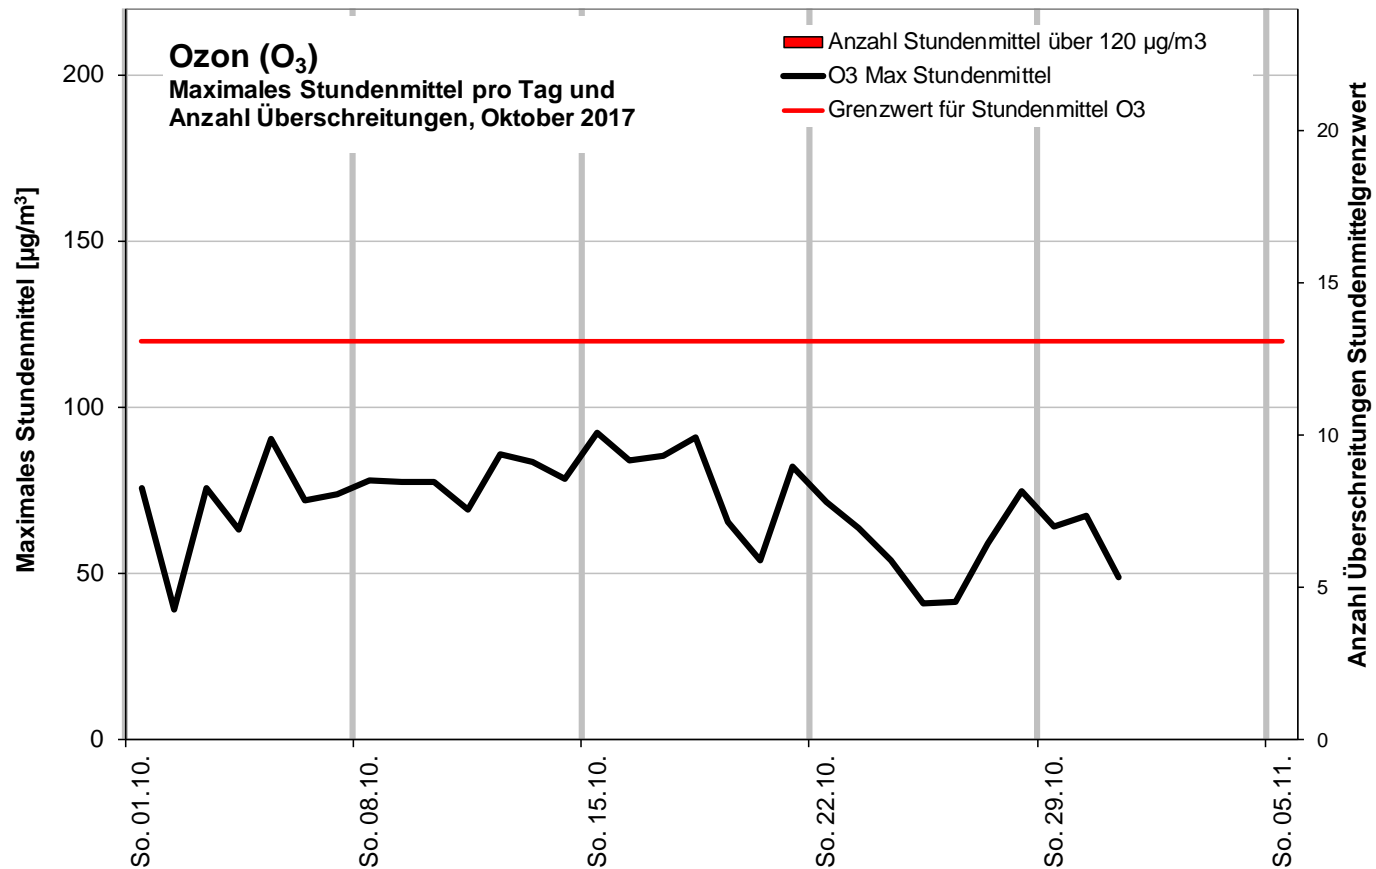

Der Grenzwert für Stundenmittel von 120 µg/m³ wurde im Monat Oktober nicht überschritten. Seit Jahresbeginn liegen genau 151 Stundenmittel darüber. Erlaubt ist eine Überschreitung pro Jahr.

Der Grenzwert für den 98%-Pegel eines Monats von 100 µg/m³ wurde im Berichtsmonat mit 83 µg/m³ nicht überschritten.

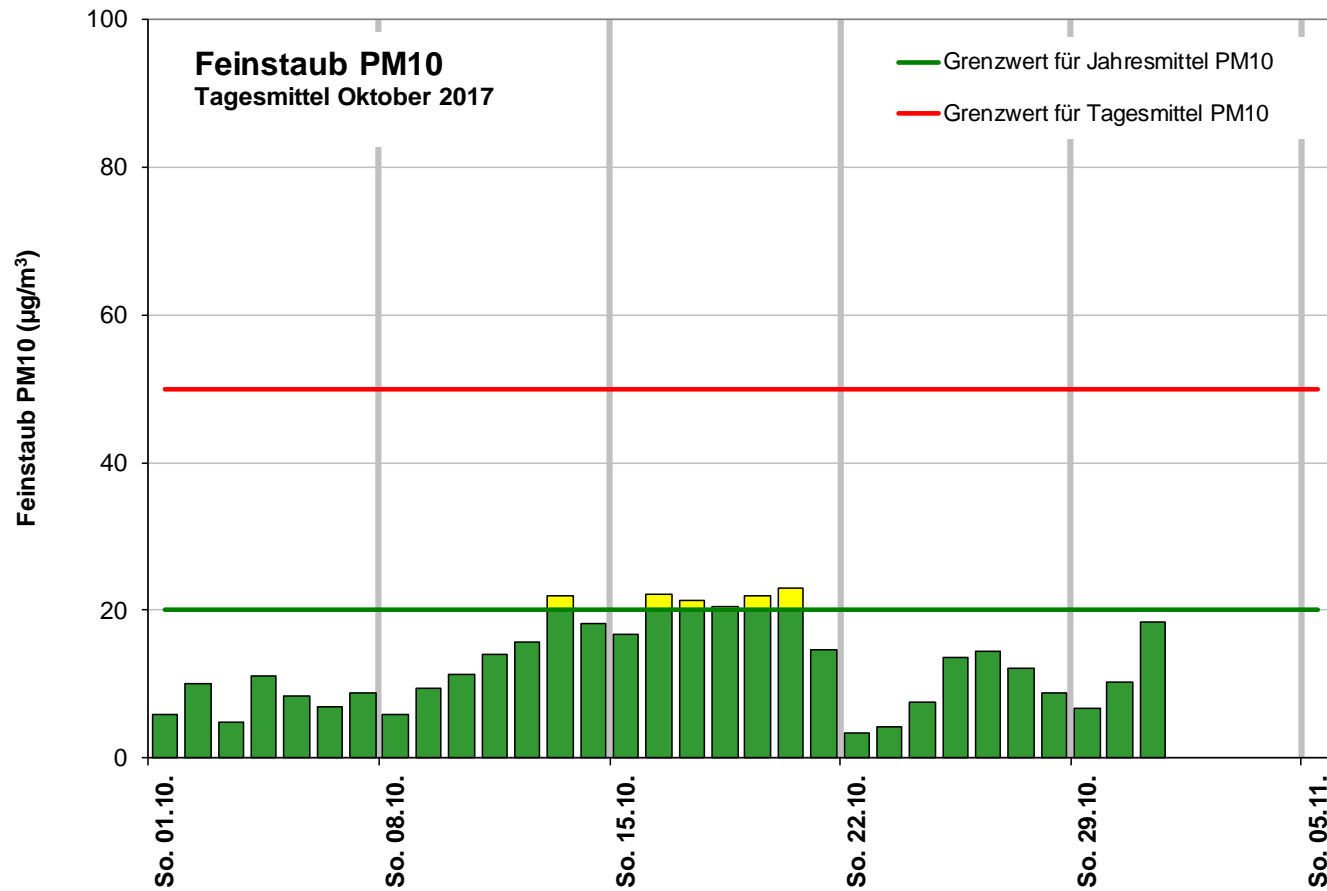

Der Grenzwert für das Tagesmittel von 50 µg/m³ wurde im Monat Oktober nicht überschritten. Dieser Grenzwert wurde seit dem laufenden Jahr bisher 5 Mal überschritten.

Das Monatsmittel lag mit 13 µg/m³ unter dem Grenzwert für das Jahresmittel von 20 µg/m³.