
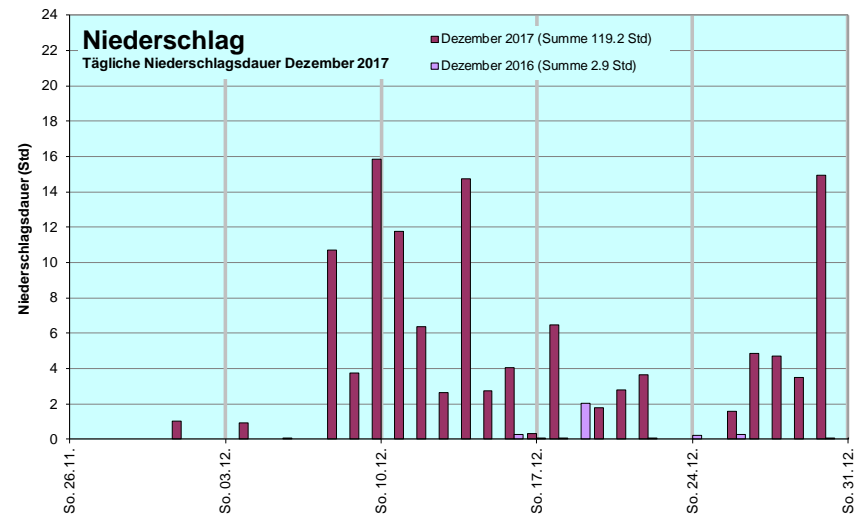
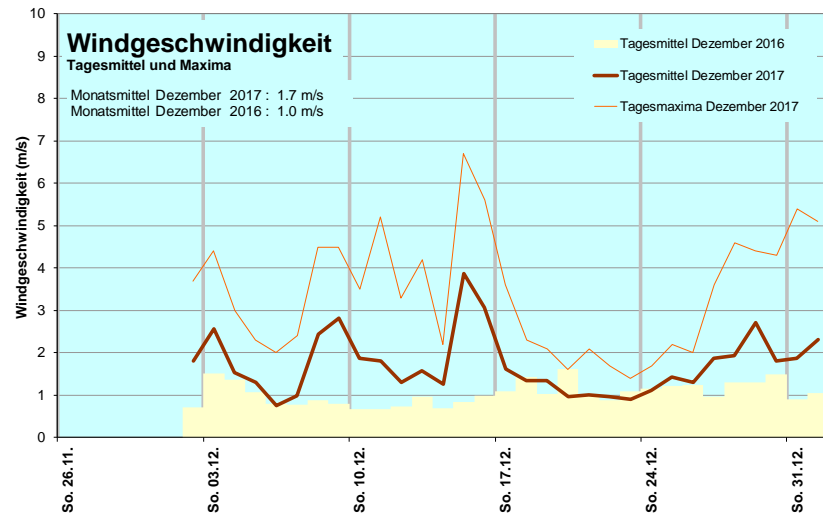
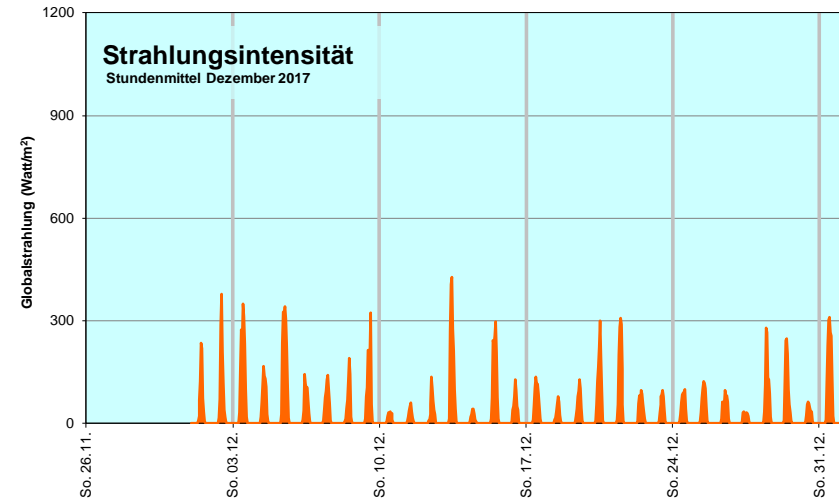


# Das Wetter in Bern im Dezember 2017


## Messwerte Station Bern Morgartenstrasse

(Dokument als pdf verfügbar unter [www.bern.ch/luft](http://www.bern.ch/luft) ↗ Downloads)

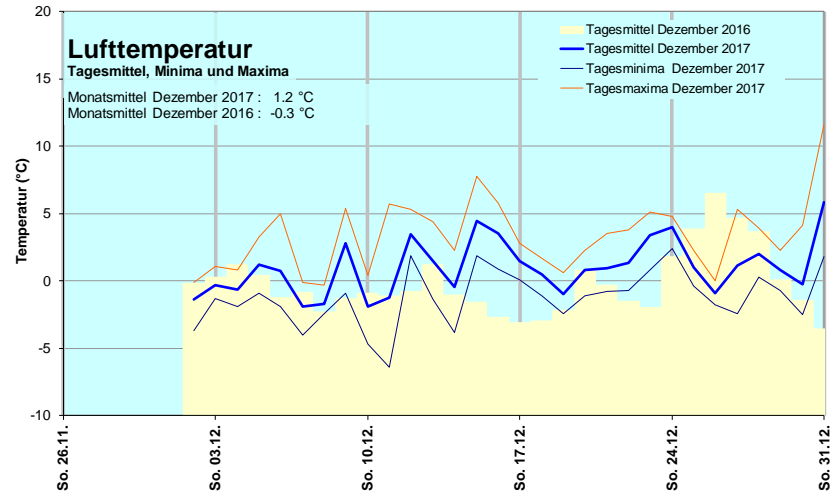


## Die Schadstoffe in Bern im Dezember 2017

Messwerte Station Bern Morgartenstrasse

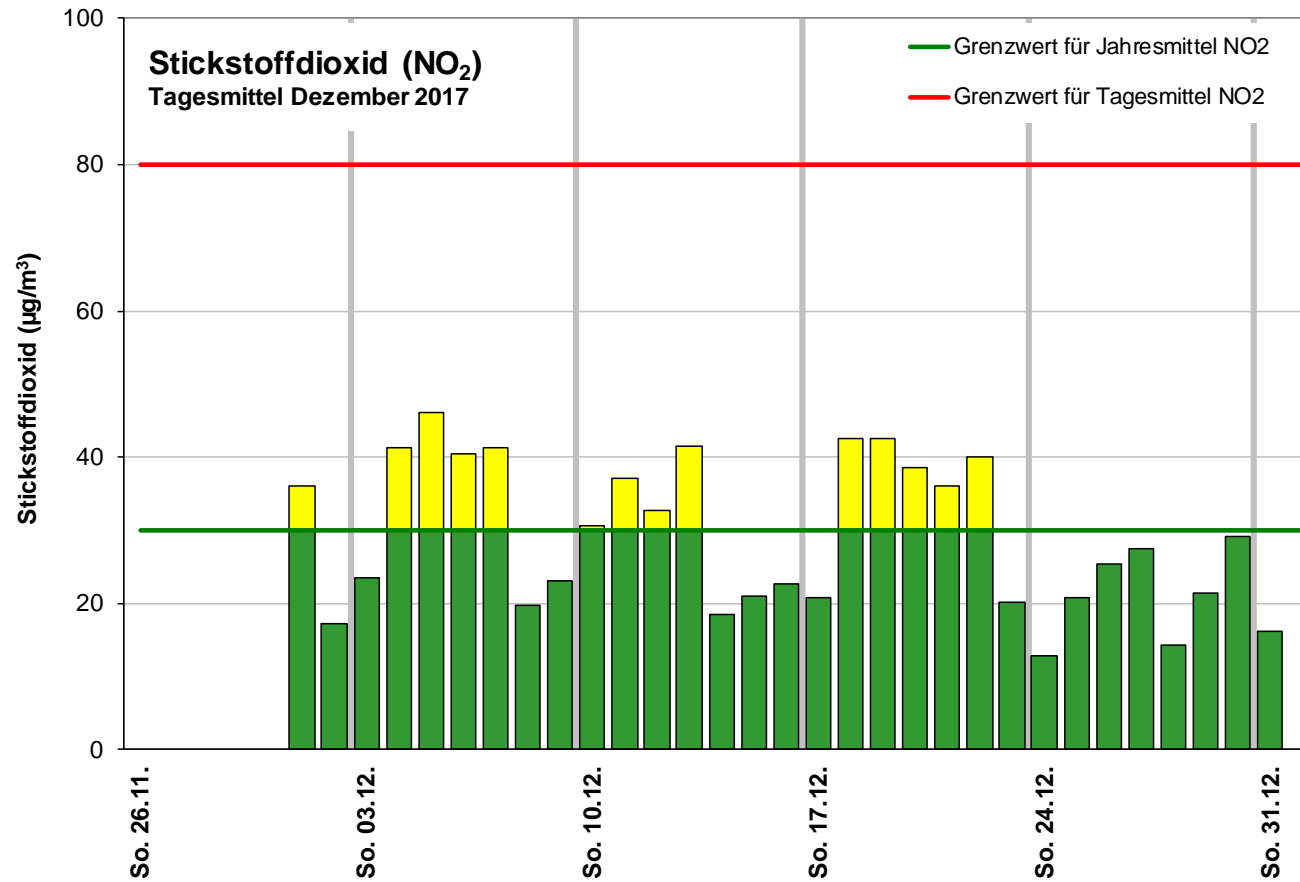


Der Grenzwert für das Tagesmittel von 80 µg/m<sup>3</sup> wurde im Monat Dezember nicht überschritten.

Das Monatsmittel lag mit 29 µg/m<sup>3</sup> knapp unter dem Grenzwert für das Jahresmittel von 30 µg/m<sup>3</sup>.

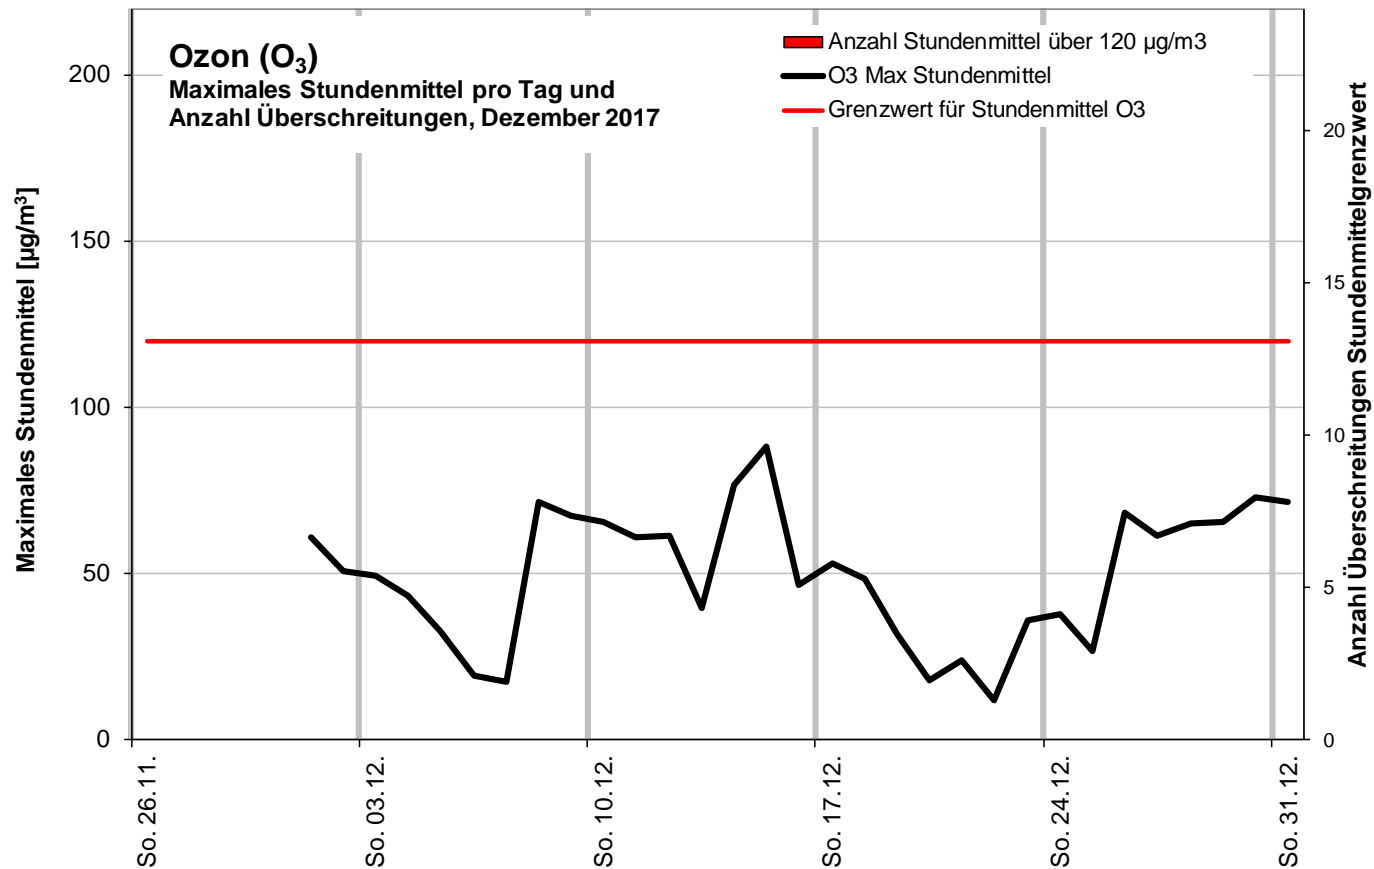

Der Grenzwert für Stundenmittel von 120 µg/m<sup>3</sup> wurde im Monat Dezember nicht überschritten. Im gesamten Jahr 2017 lagen genau 151 Stundenmittel darüber. Erlaubt ist eine Überschreitung pro Jahr.

Der Grenzwert für den 98%-Pegel eines Monats von 100 µg/m<sup>3</sup> wurde im Berichtsmonat mit 72 µg/m<sup>3</sup> nicht überschritten.

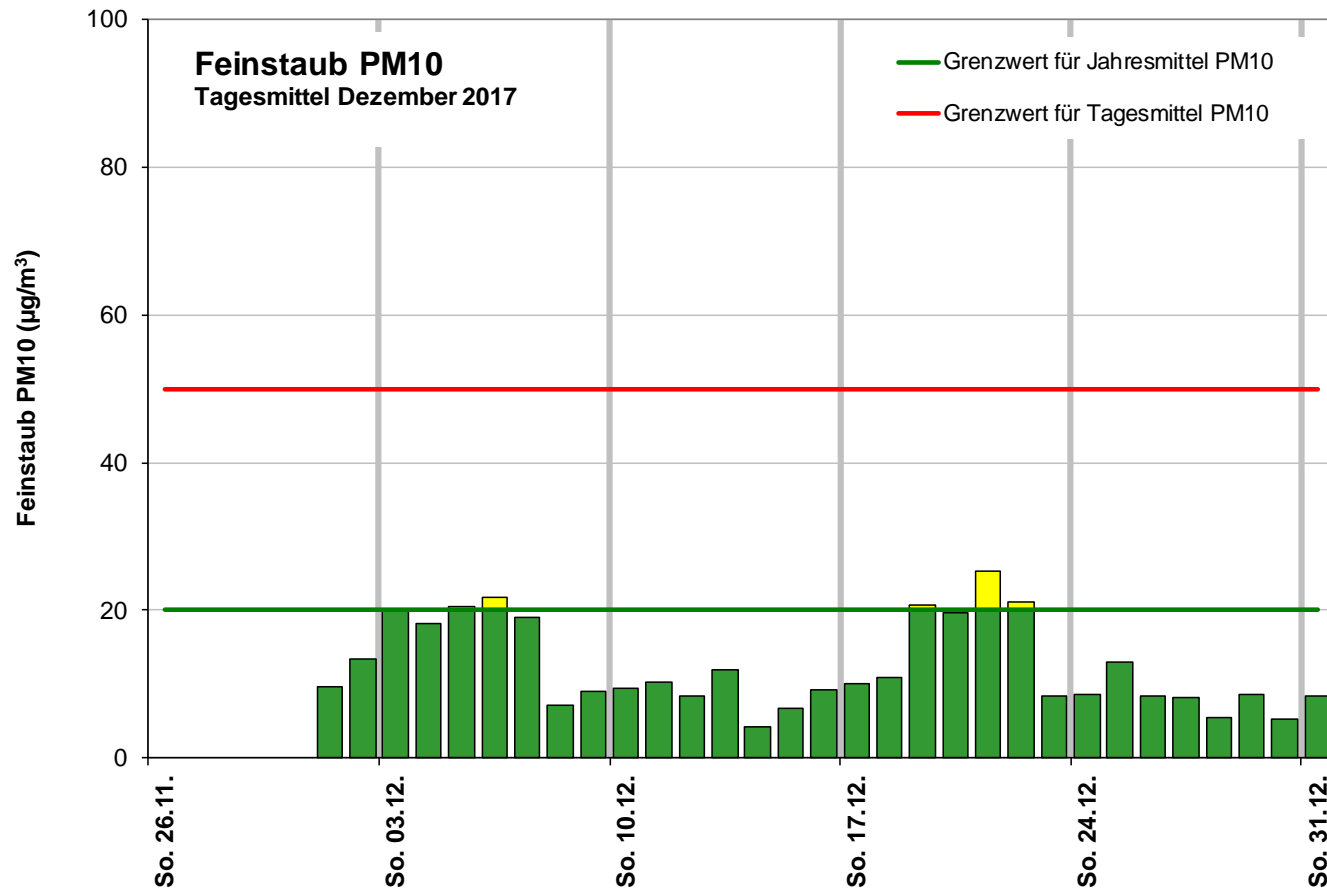

Der Grenzwert für das Tagesmittel von  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  wurde im Monat Dezember nicht überschritten. Dieser Grenzwert wurde im Jahr 2017 fünfmal überschritten.

Das Monatsmittel lag mit  $12 \mu\text{g}/\text{m}^3$  unter dem Grenzwert für das Jahresmittel von  $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .