
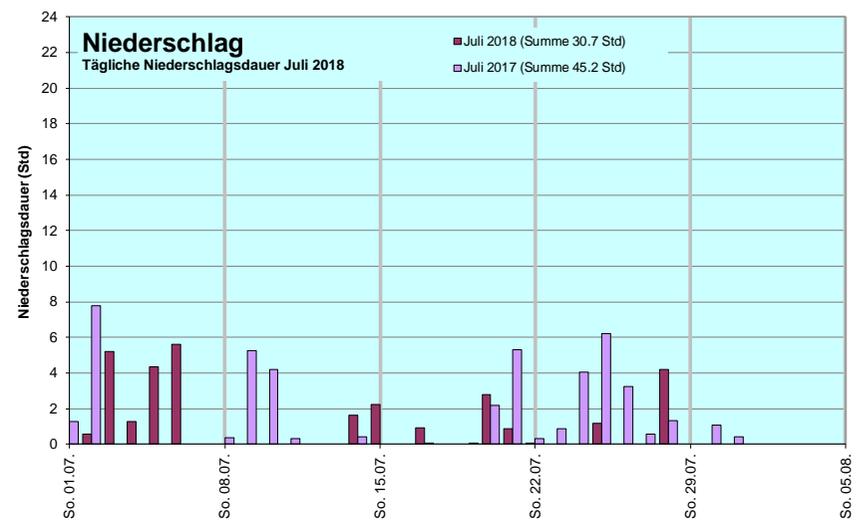
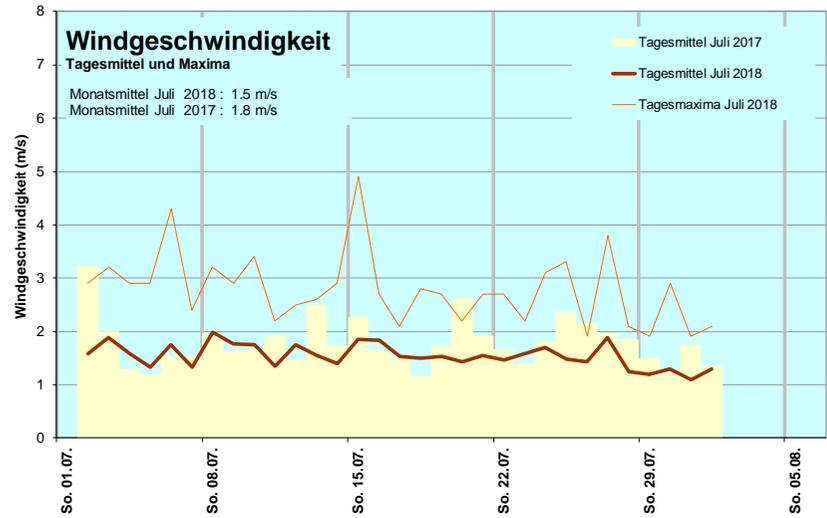
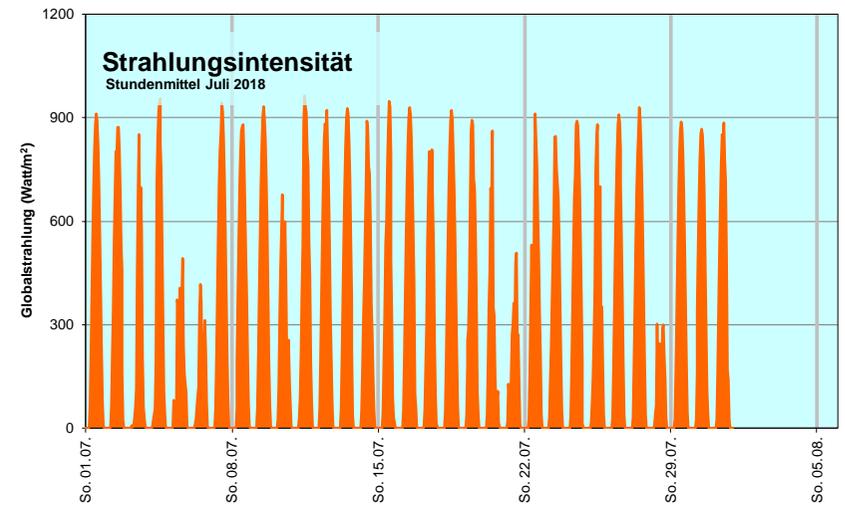


# Das Wetter in Bern im Juli 2018


## Messwerte Station Bern Morgartenstrasse

(Dokument als pdf verfügbar unter [www.bern.ch/luft](http://www.bern.ch/luft) ↗ Downloads)

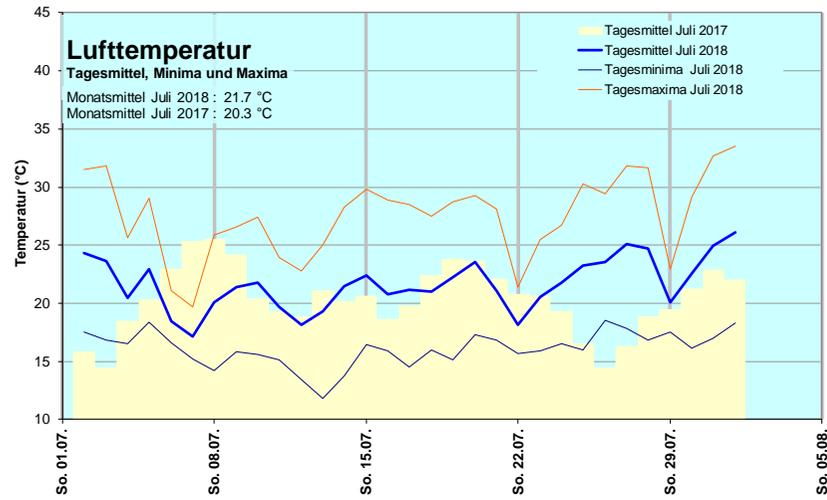


## Die Schadstoffe in Bern im Juli 2018

Messwerte Station Bern Morgartenstrasse

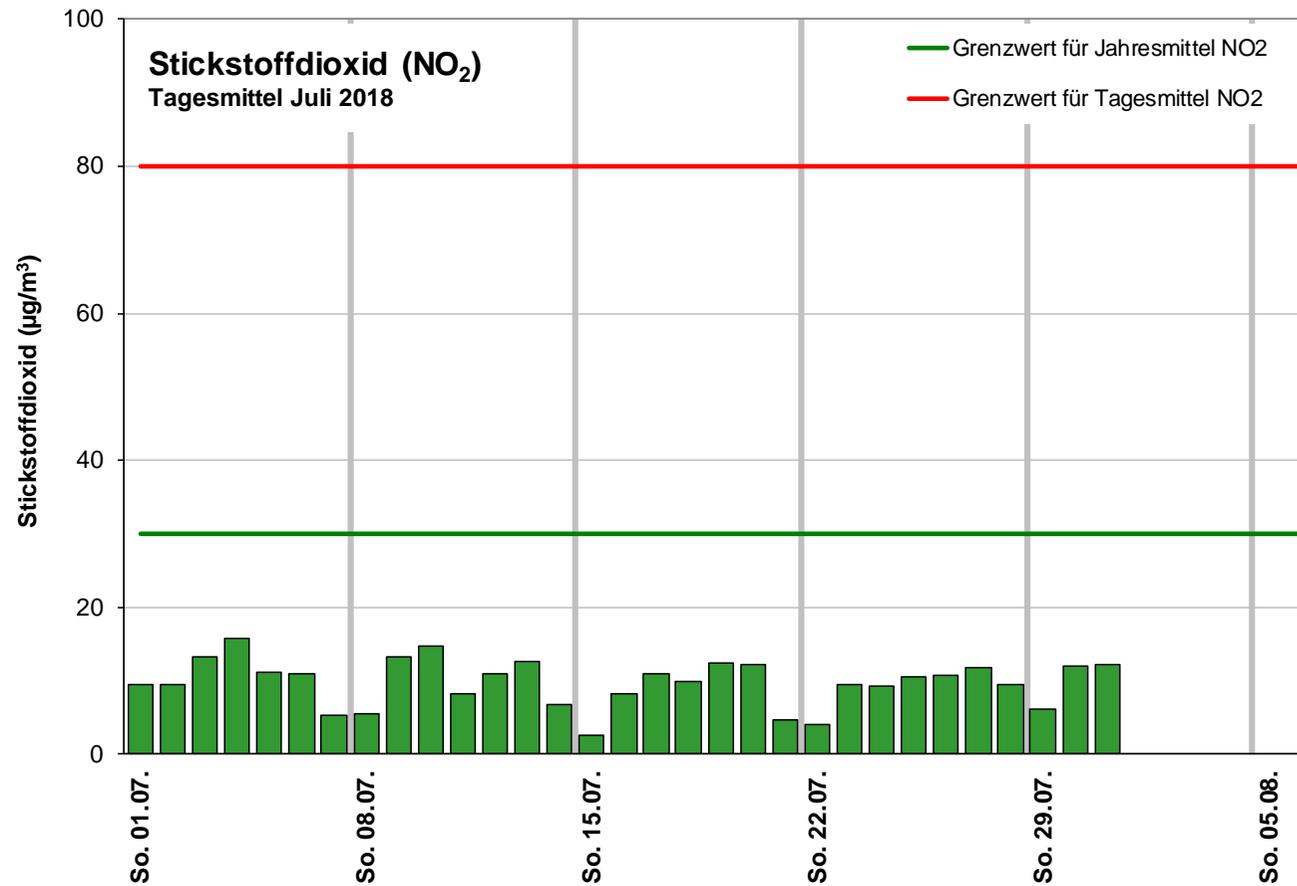


Der Grenzwert für das Tagesmittel von 80 µg/m<sup>3</sup> wurde im Monat Juli nicht überschritten.

Das Monatsmittel lag mit 10 µg/m<sup>3</sup> deutlich unter dem Grenzwert für das Jahresmittel von 30 µg/m<sup>3</sup>.

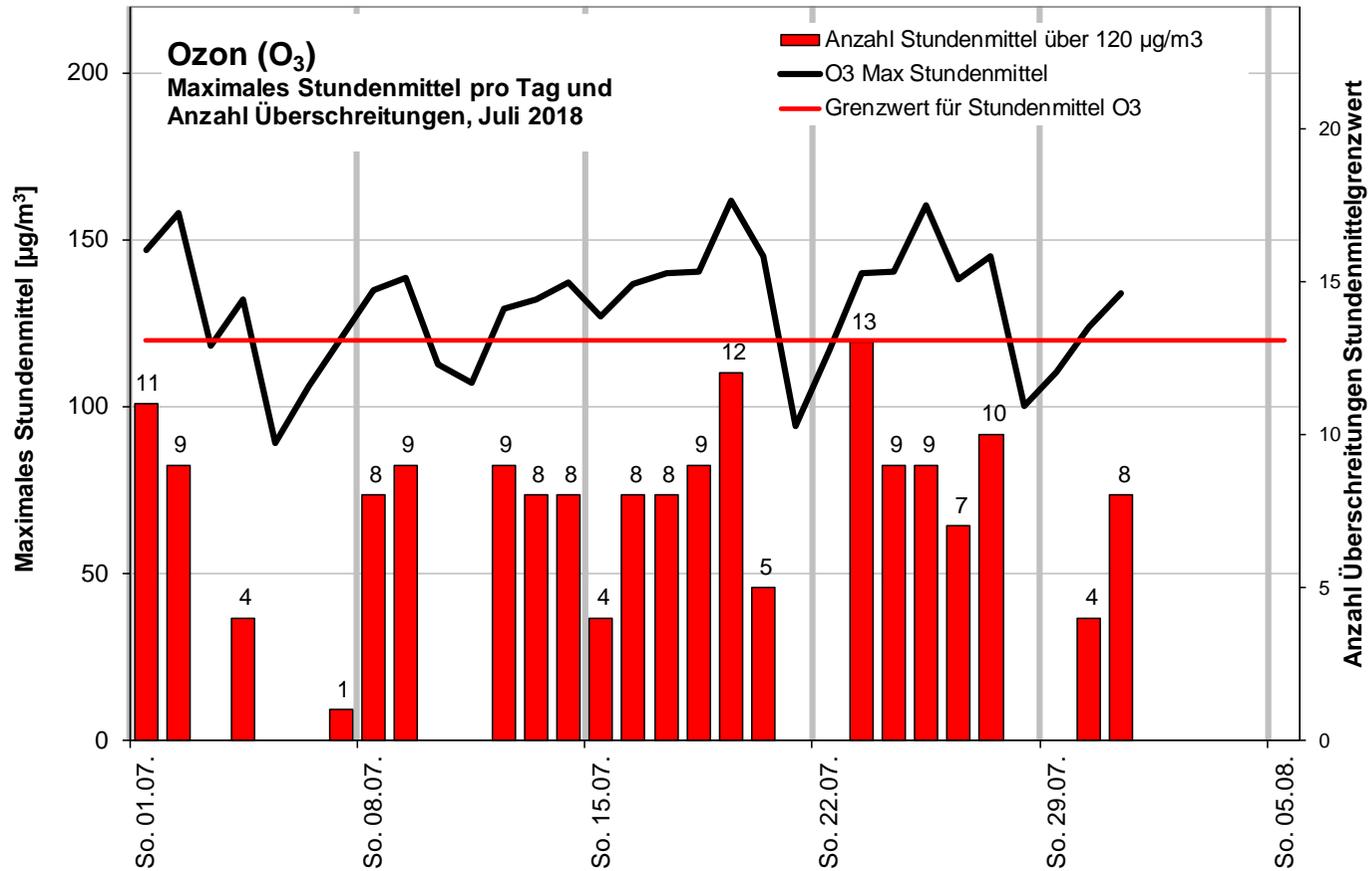

Der Grenzwert für Stundenmittel von 120 µg/m<sup>3</sup> wurde im Monat Juli 173 mal überschritten. Seit Jahresbeginn liegen genau 258 Stundenmittel darüber. Erlaubt ist eine Überschreitung pro Jahr.

Der Grenzwert für den 98%-Pegel eines Monats von 100 µg/m<sup>3</sup> wurde im Berichtsmonat mit 151 µg/m<sup>3</sup> überschritten.

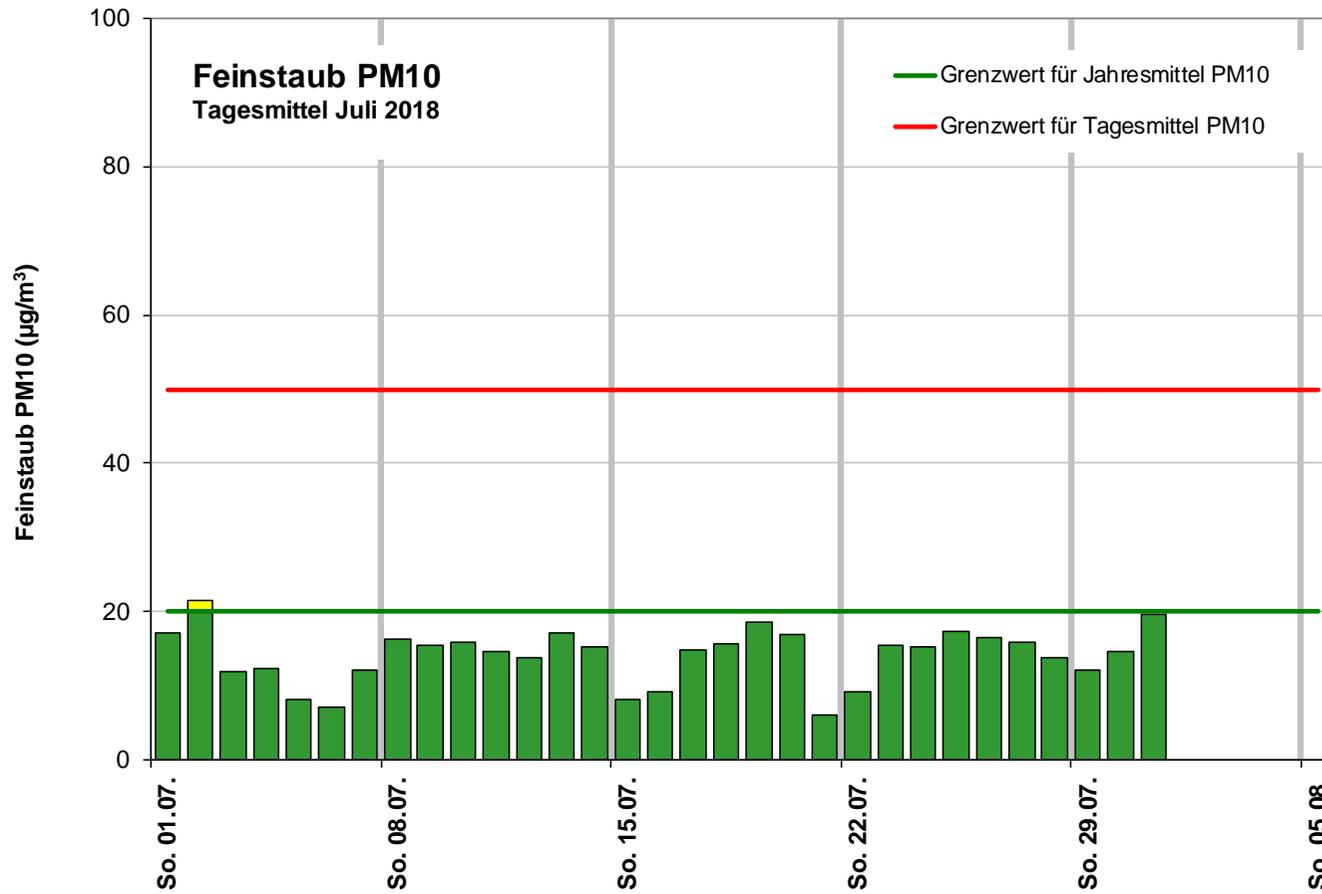

Der Grenzwert für das Tagesmittel von 50 µg/m<sup>3</sup> wurde im Monat Juli nicht überschritten. Dieser Grenzwert wurde seit dem laufenden Jahr ein Mal überschritten. Erlaubt sind drei Überschreitungen pro Jahr.

Das Monatsmittel lag mit 14 µg/m<sup>3</sup> unter dem Grenzwert für das Jahresmittel von 20 µg/m<sup>3</sup>.