
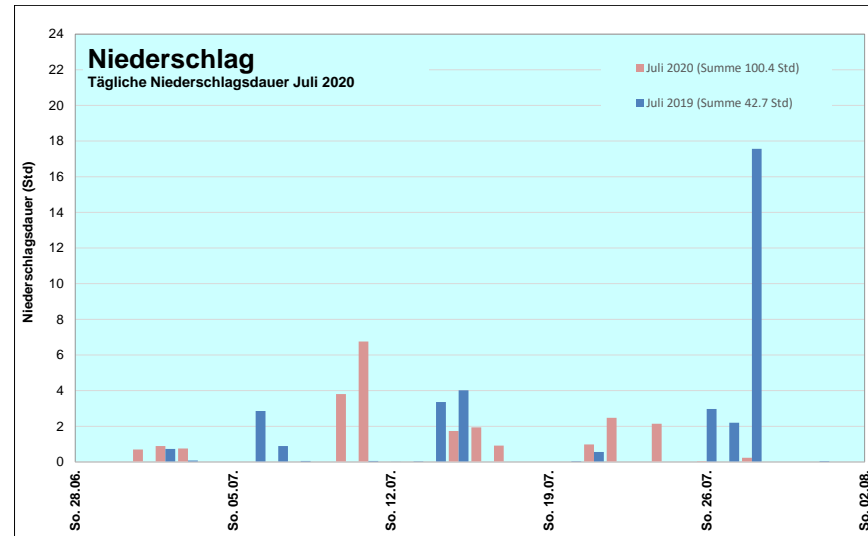
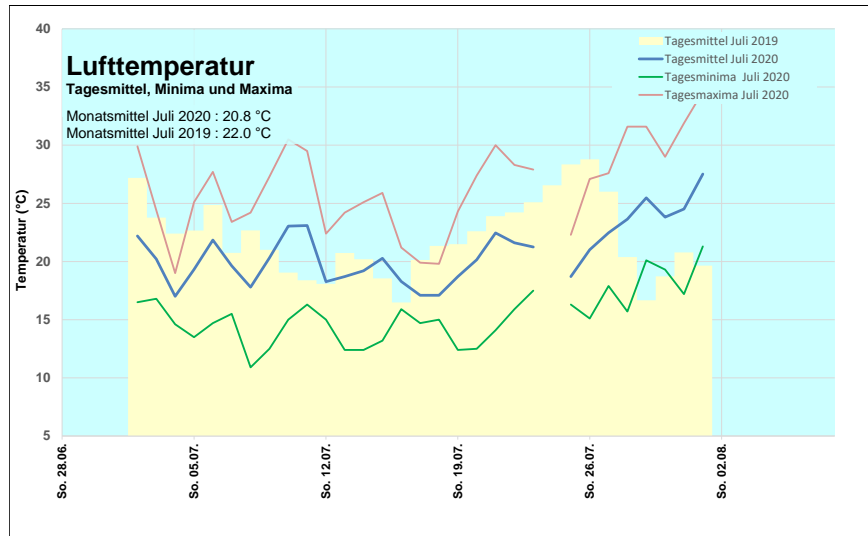
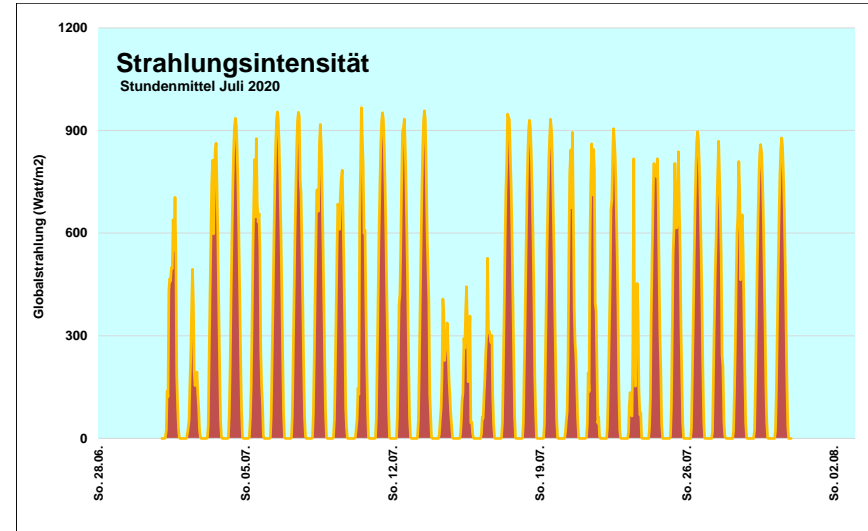


# Das Wetter in Bern im Juli 2020


## Messwerte Station Bern Morgartenstrasse

(Dokument als pdf verfügbar unter [www.bern.ch/luft](http://www.bern.ch/luft) → Downloads)

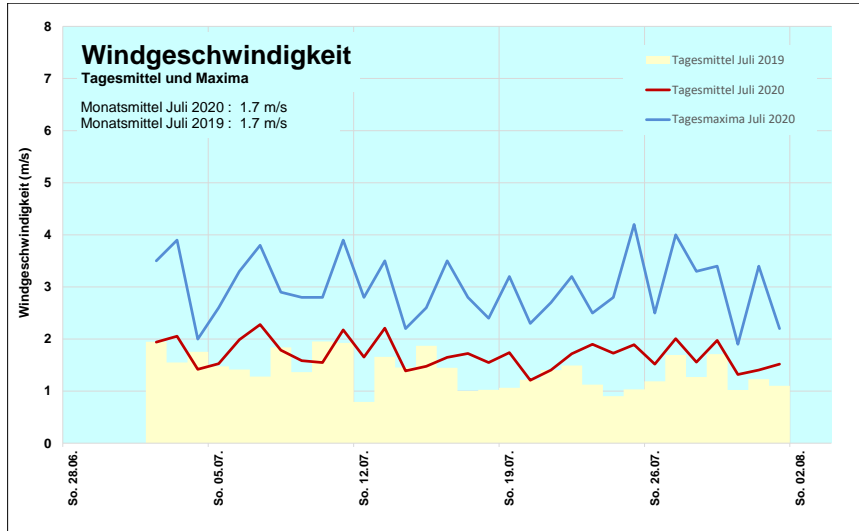


## Die Schadstoffe in Bern im Juli 2020

Messwerte Station Bern Morgartenstrasse

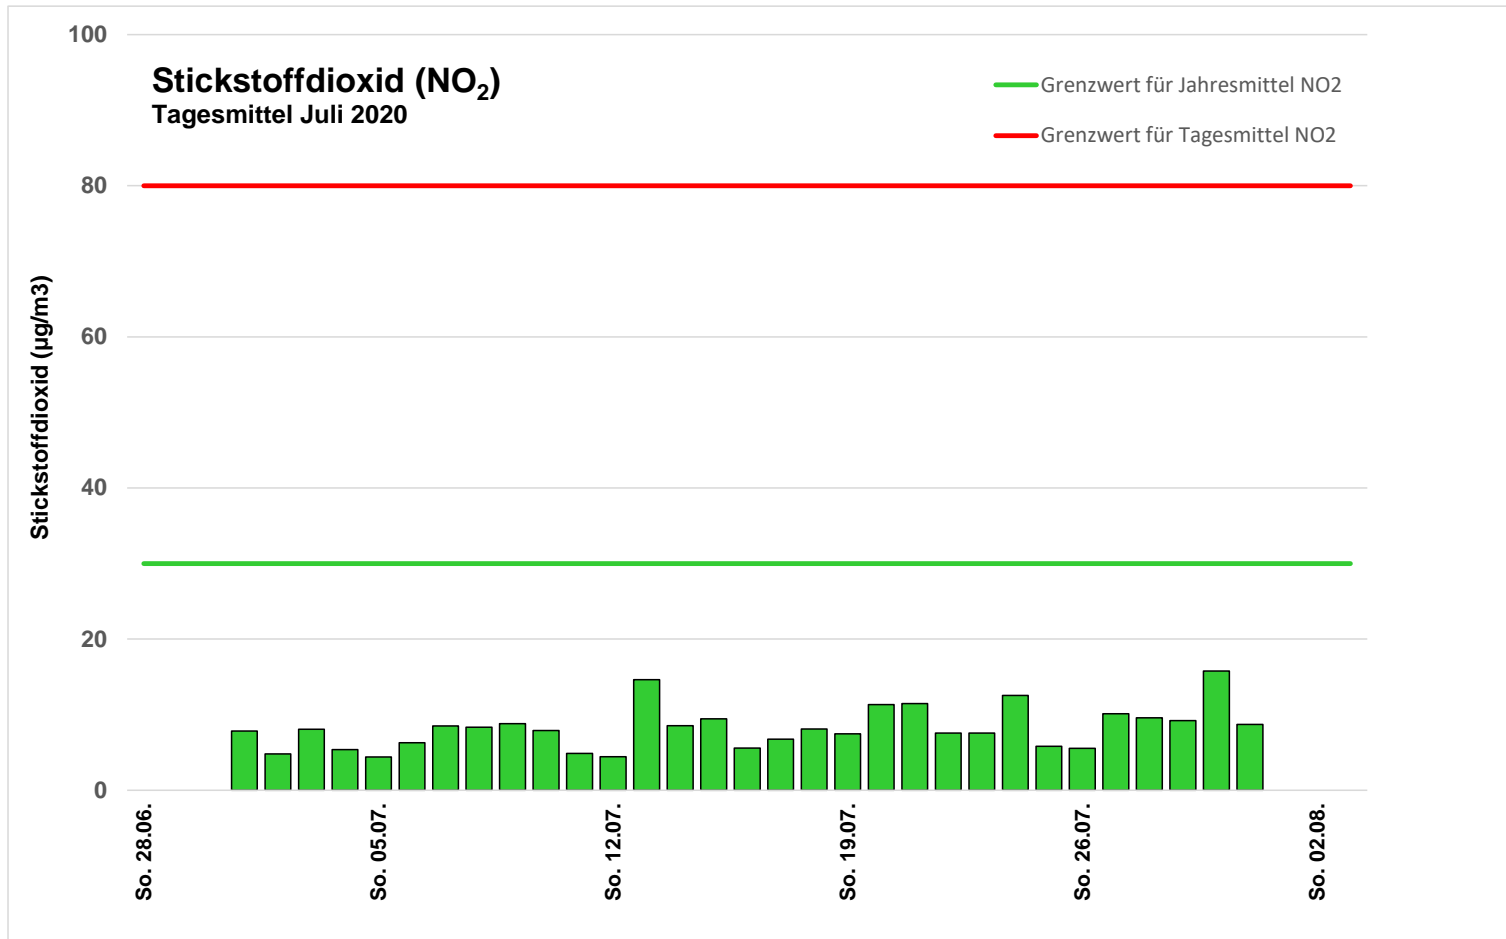


Der Grenzwert für das Tagesmittel von 80 µg/m<sup>3</sup> wurde im Monat Juli nicht überschritten.

Das Monatsmittel lag mit 8 µg/m<sup>3</sup> deutlich unter dem Grenzwert für das Jahresmittel von 30 µg/m<sup>3</sup>.

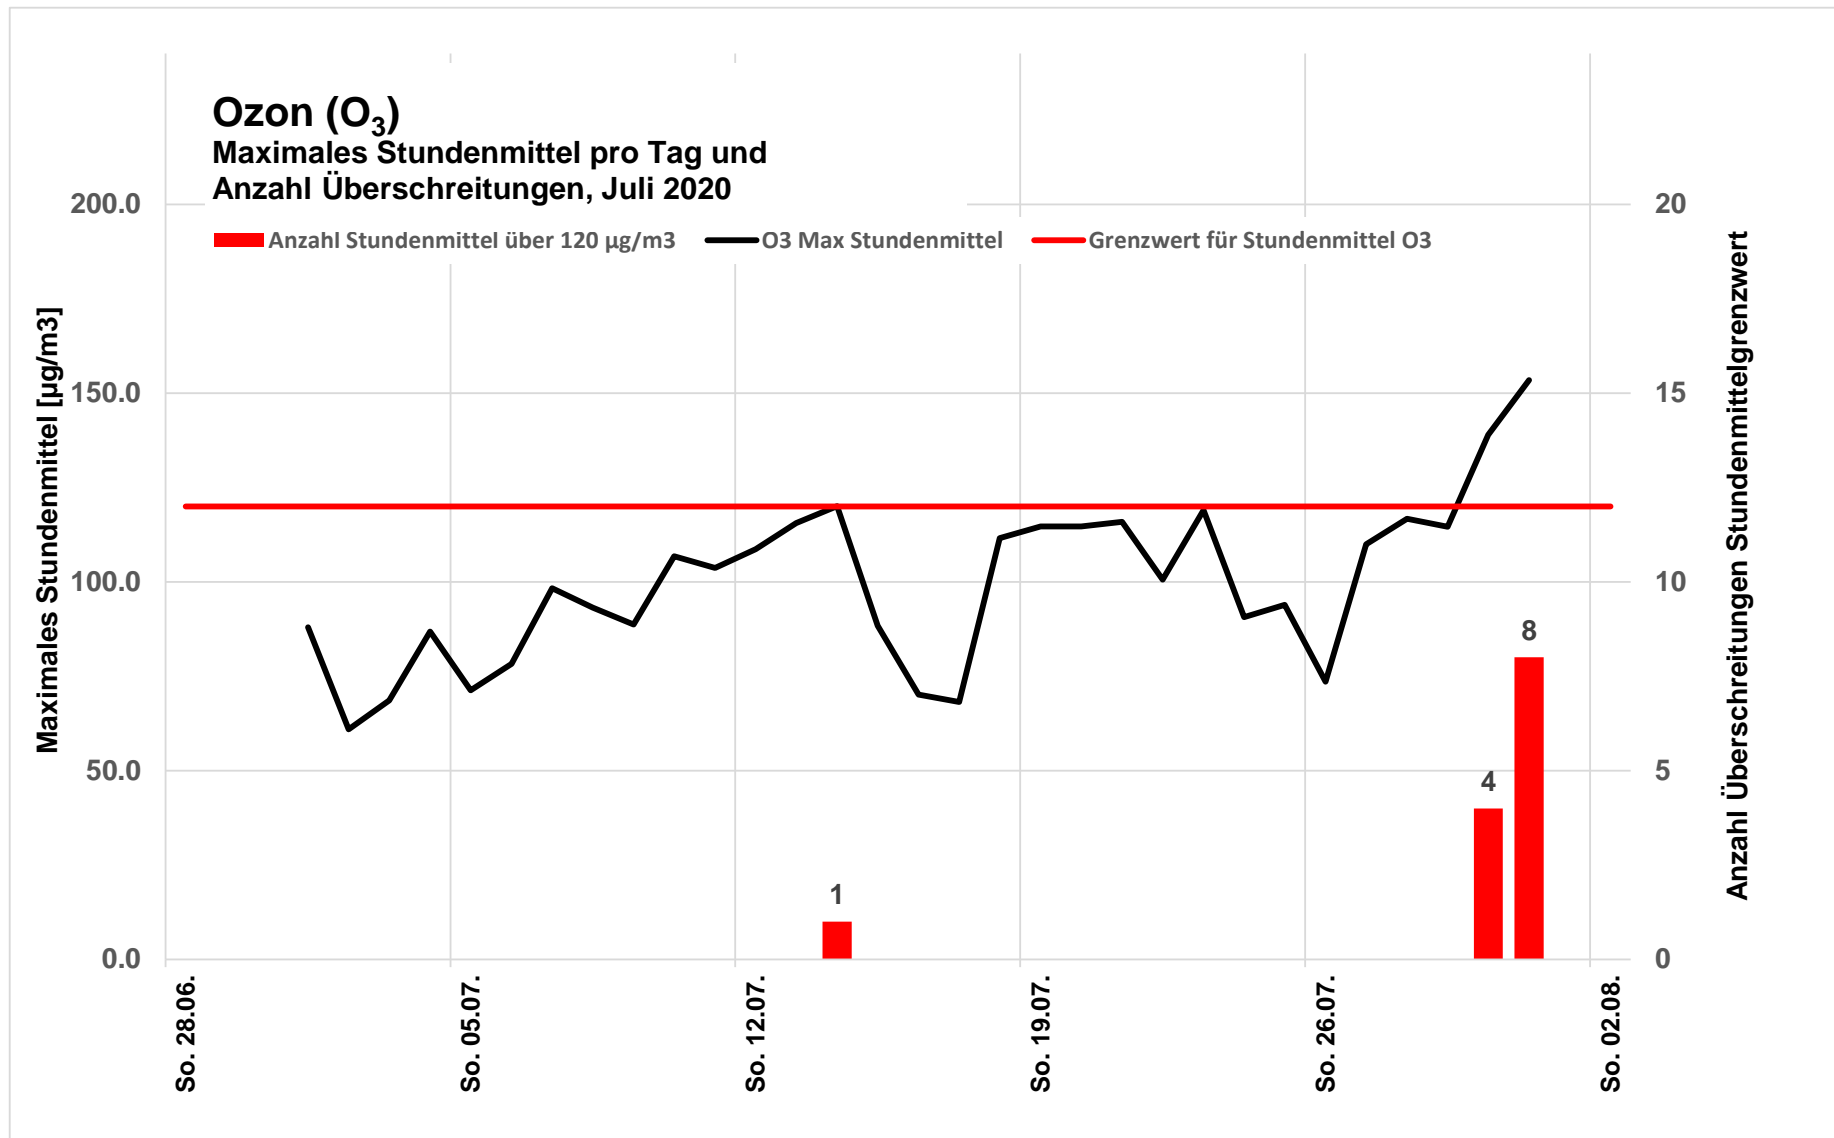


Der Grenzwert für Stundenmittel von 120 µg/m<sup>3</sup> wurde im Monat Juli 13 Mal überschritten. Seit Jahresbeginn liegen genau 100 Stundenmittel darüber. Erlaubt ist eine Überschreitung pro Jahr.

Der Grenzwert für den 98%-Pegel eines Monats von 100 µg/m<sup>3</sup> wurde im Berichtsmonat mit 120 µg/m<sup>3</sup> überschritten.

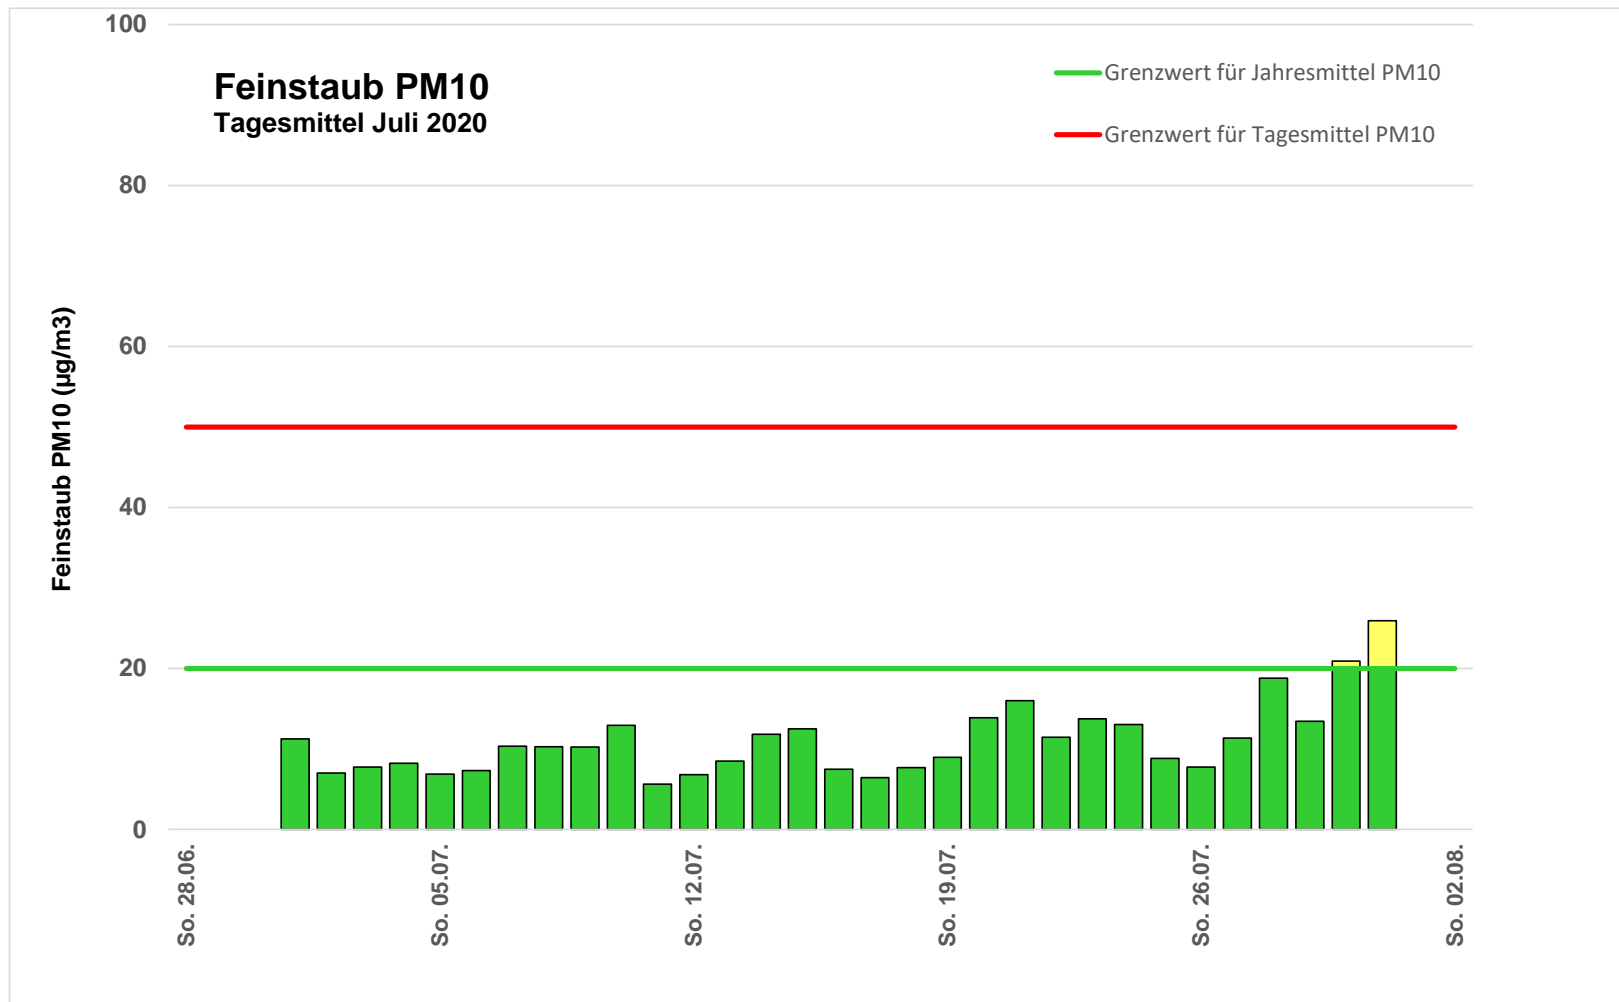

Der PM10-Grenzwert für das Tagesmittel von 50 µg/m<sup>3</sup> wurde im Monat Juli nicht überschritten. Dieser Grenzwert wurde im laufenden Jahr noch nie überschritten. Erlaubt sind drei Überschreitungen pro Jahr.

Das Monatsmittel lag mit 11 µg/m<sup>3</sup> unter dem Grenzwert für das Jahresmittel von 20 µg/m<sup>3</sup>. Achtung: Der Vergleich von Monatsmitteln mit einem Jahresmittelgrenzwert dient nur zur Orientierung. Zur Beurteilung von Jahresmittel-Grenzwertüberschreitungen darf nur ein Jahresmittelwert verwendet werden.

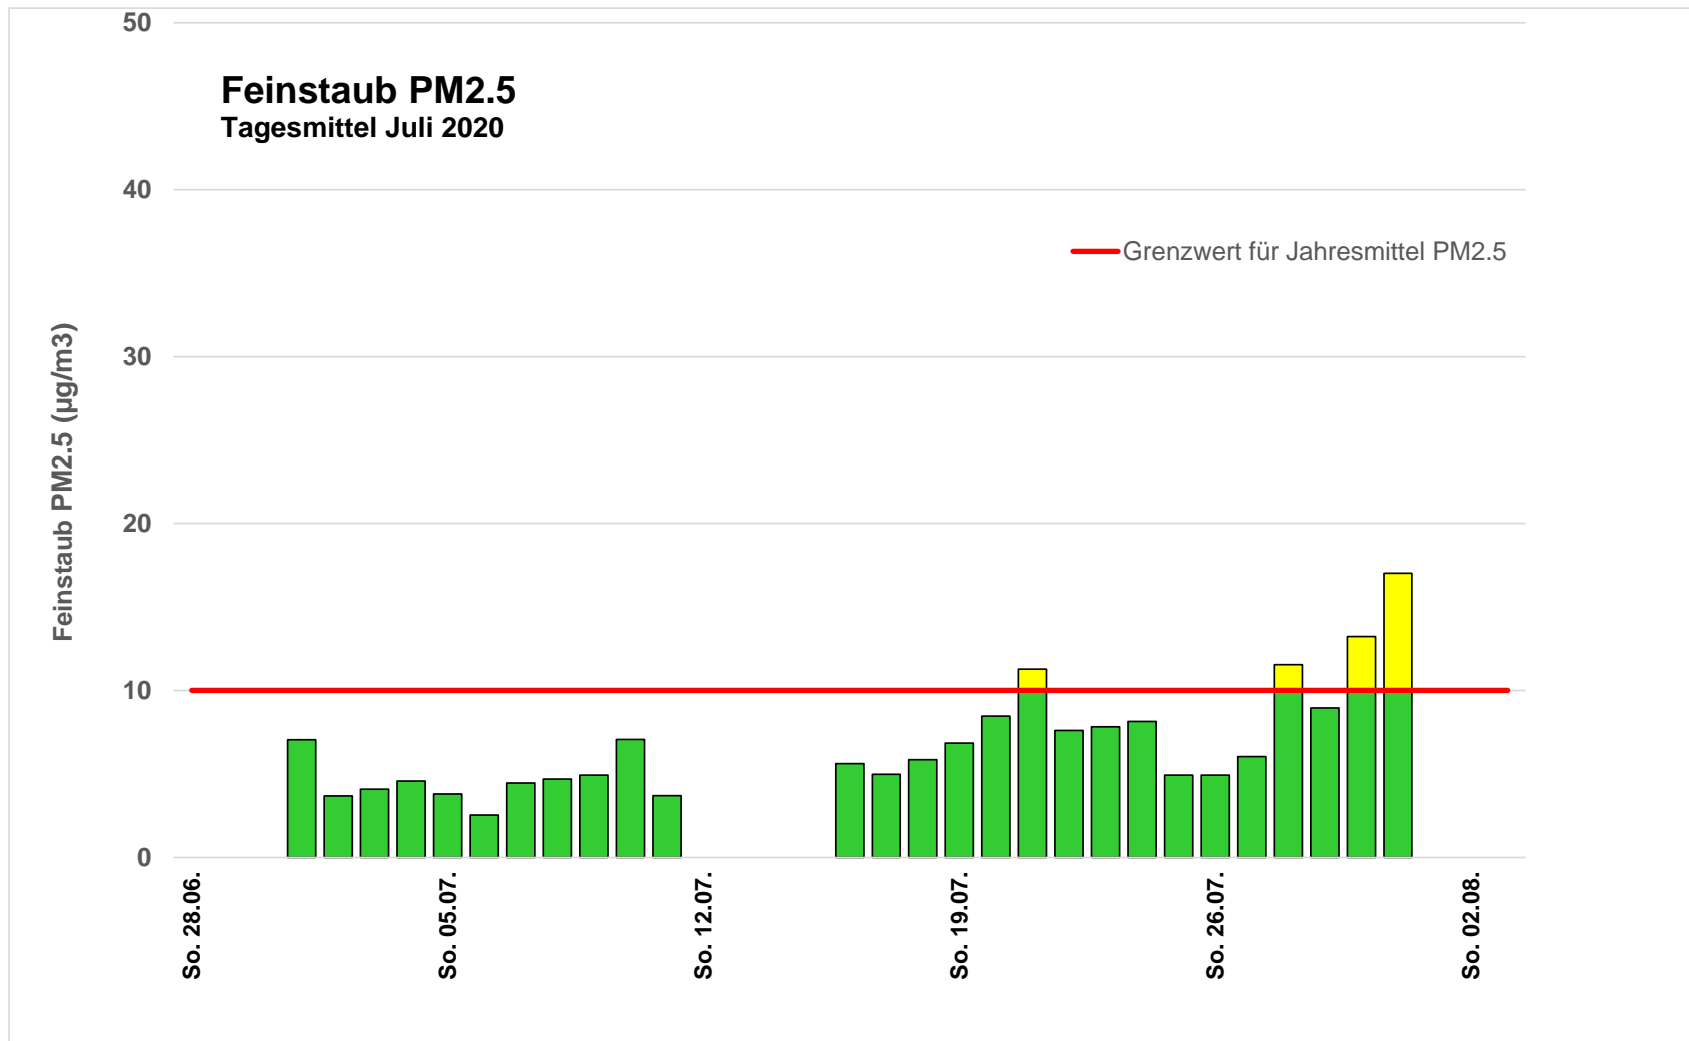

Zur Orientierung sind in der Grafik Werte, die über dem Jahresmittelgrenzwert liegen, gelb gekennzeichnet. Zur Beurteilung der Grenzwert-Überschreitungen darf jedoch nur ein Jahresmittelwert herangezogen werden.

Das Monatsmittel für PM2.5 betrug im Juli 5 µg/m<sup>3</sup>. Dieser Wert liegt unter dem Grenzwert für das Jahresmittel von 10 µg/m<sup>3</sup>.