
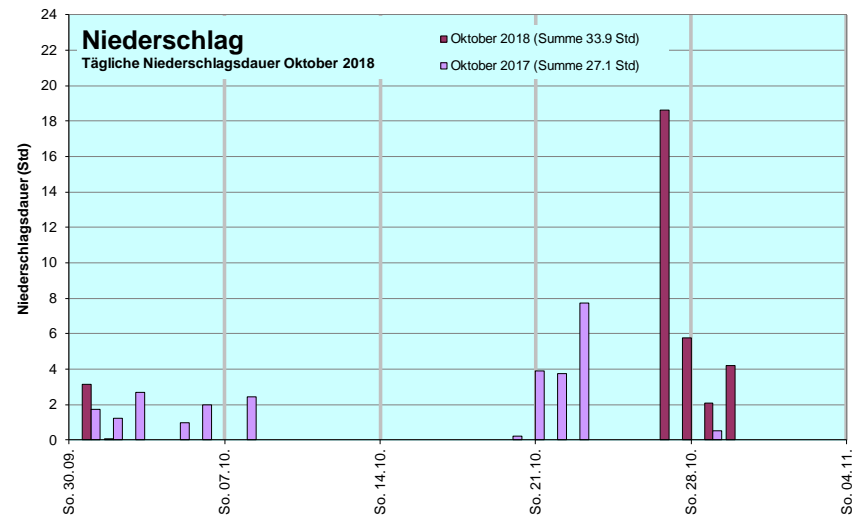
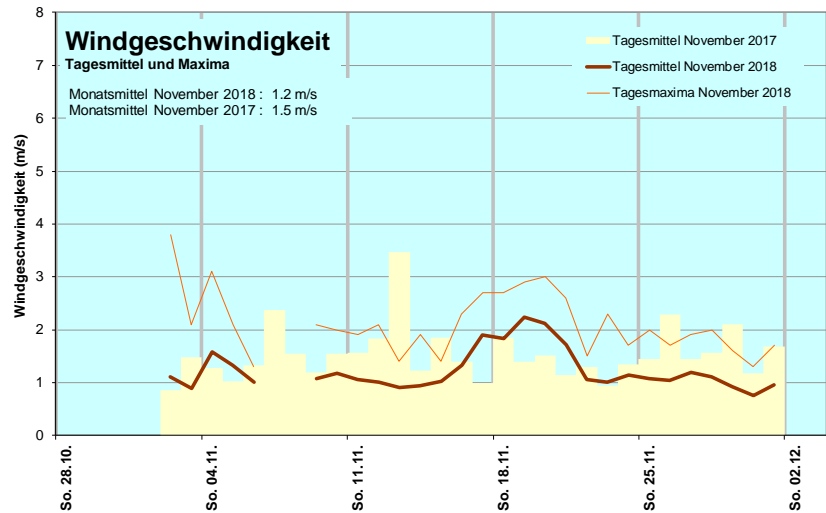
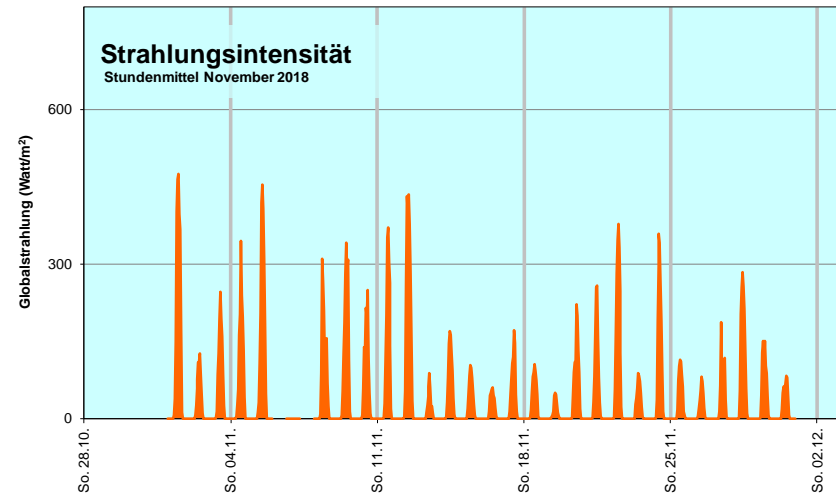


Das Wetter in Bern im November 2018

Messwerte Station Bern Morgartenstrasse


(Dokument als pdf verfügbar unter www.bern.ch/luft →Downloads)

Am 06. und 07.11.2018 konnten aufgrund eines längeren Stromunterbruches keine Tagesmittelwerte berechnet werden.

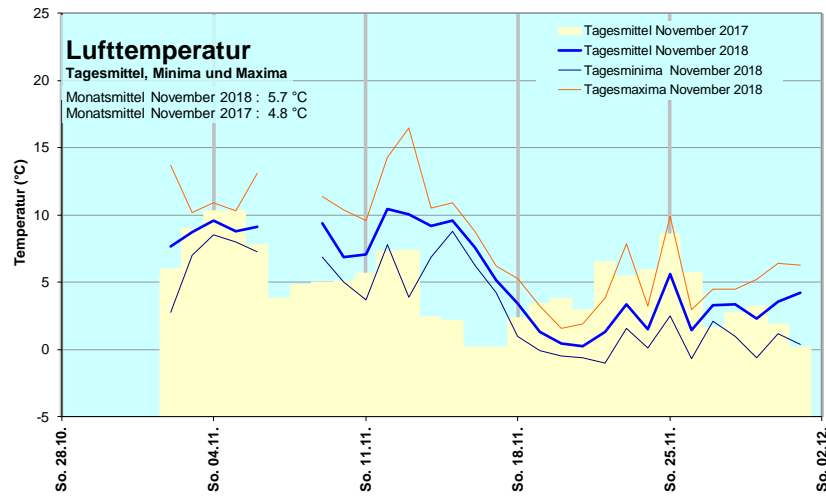


Die Schadstoffe in Bern im November 2018

Messwerte Station Bern Morgartenstrasse

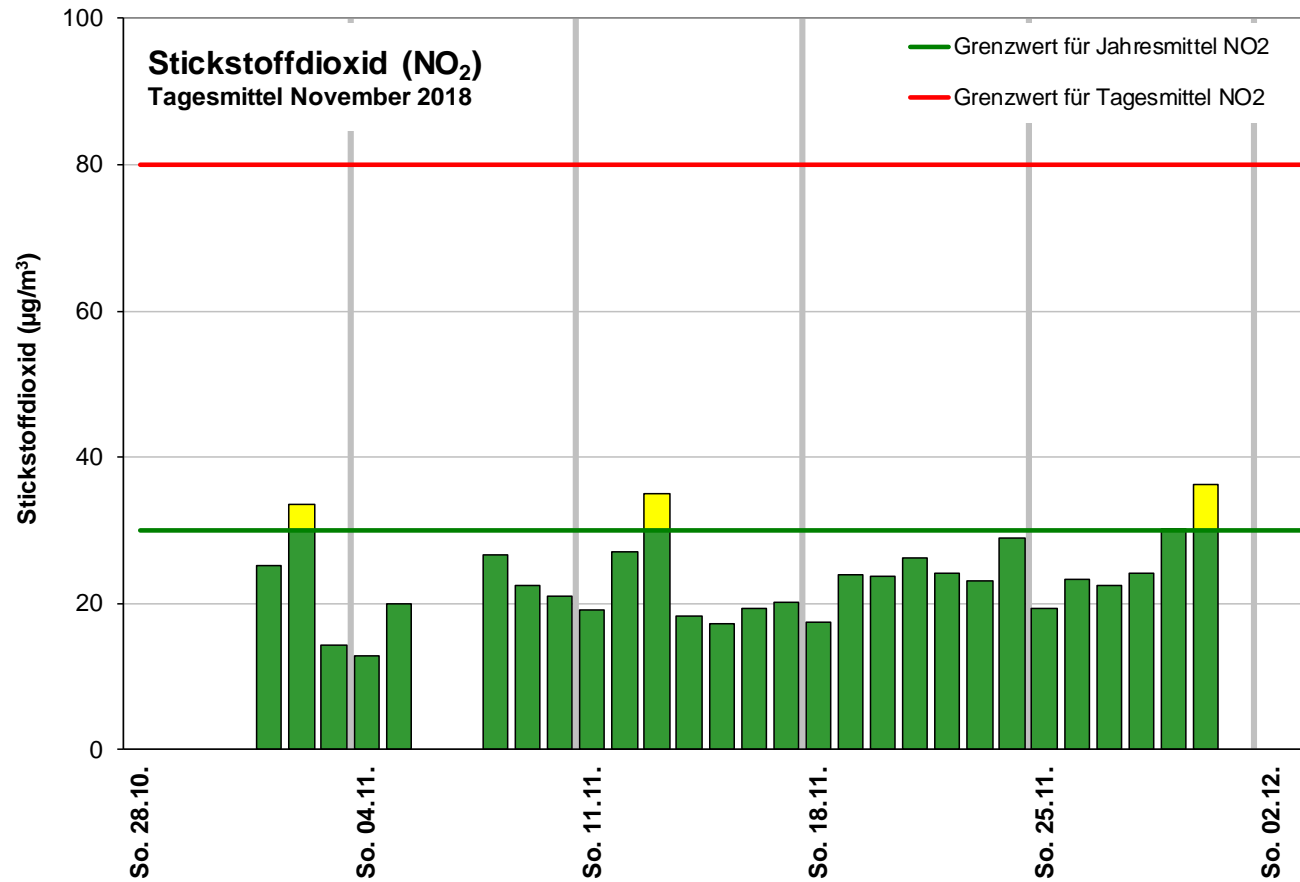


Der Grenzwert für das Tagesmittel von 80 µg/m³ wurde im Monat November nicht überschritten.

Das Monatsmittel lag mit 24 µg/m³ unter dem Grenzwert für das Jahresmittel von 30 µg/m³.

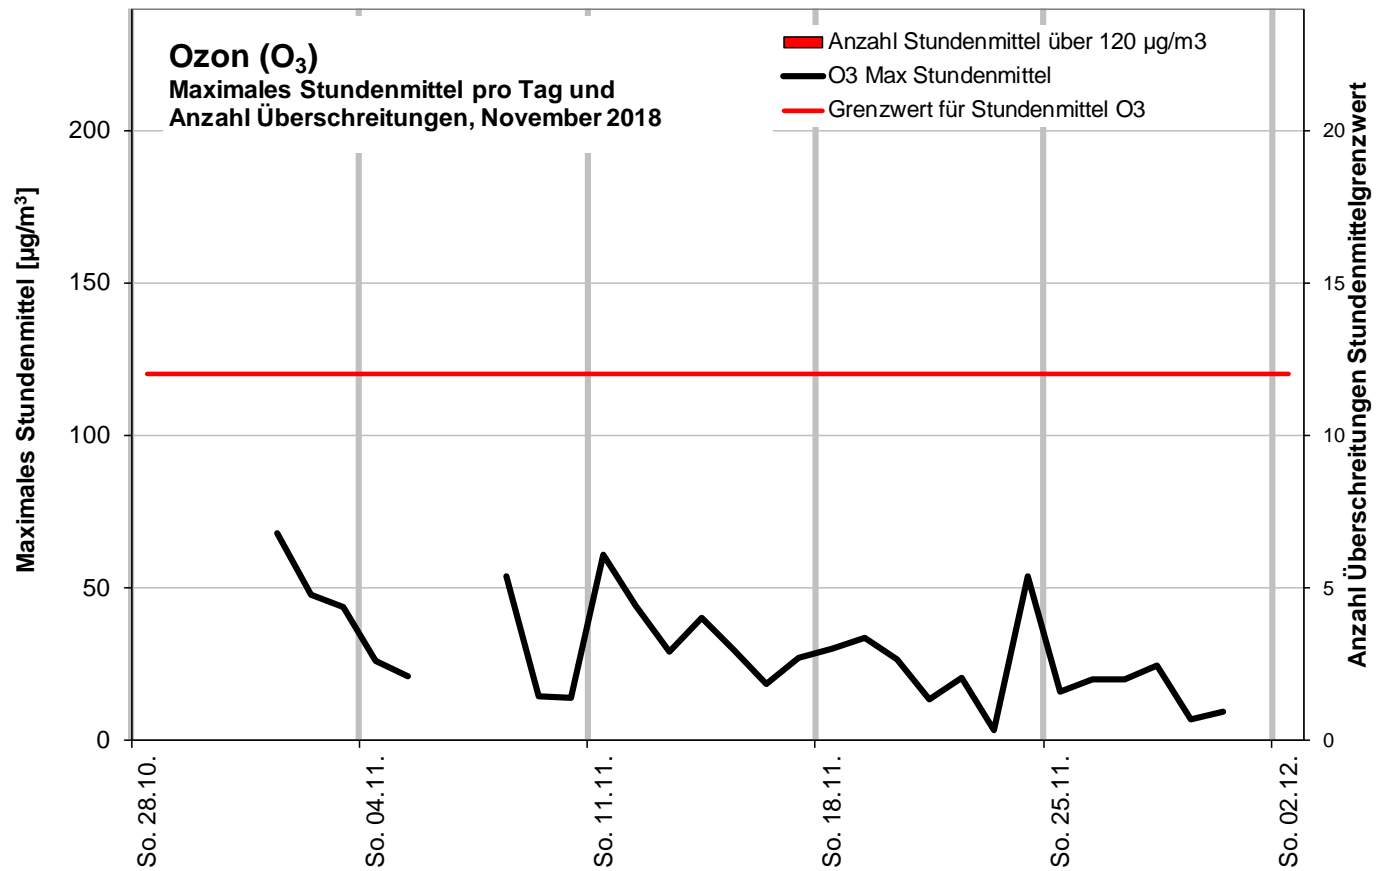

Der Grenzwert für Stundenmittel von 120 µg/m³ wurde im Monat November nicht überschritten. Seit Jahresbeginn liegen genau 401 Stundenmittel darüber. Erlaubt ist eine Überschreitung pro Jahr.

Der Grenzwert für den 98%-Pegel eines Monats von 100 µg/m³ wurde im Berichtsmonat mit 51 µg/m³ nicht überschritten.

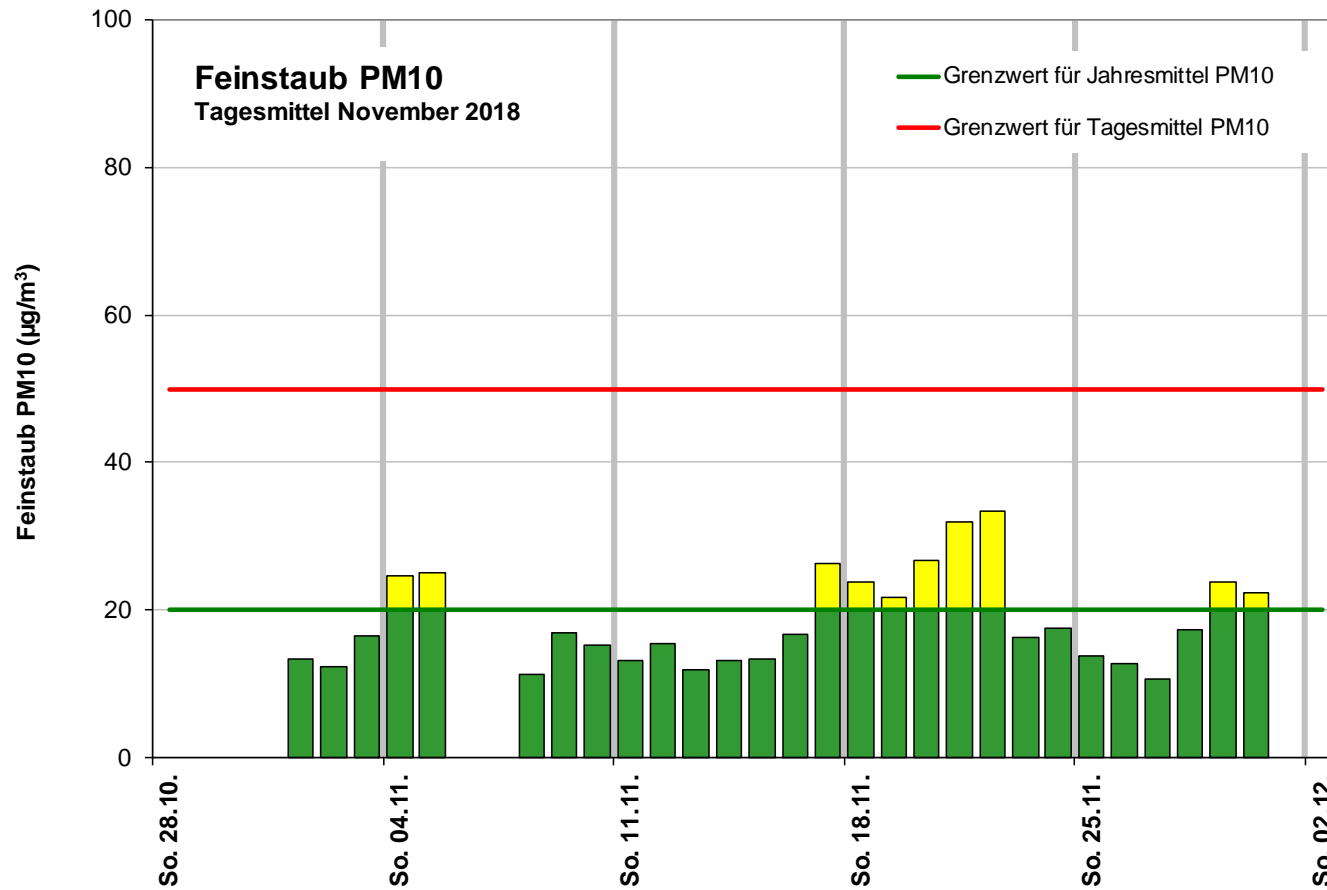

Der Grenzwert für das Tagesmittel von $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ wurde im Monat November nicht überschritten. Dieser Grenzwert wurde seit dem laufenden Jahr ein Mal überschritten. Erlaubt sind drei Überschreitungen pro Jahr.

Das Monatsmittel lag mit $18 \mu\text{g}/\text{m}^3$ unter dem Grenzwert für das Jahresmittel von $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$.