
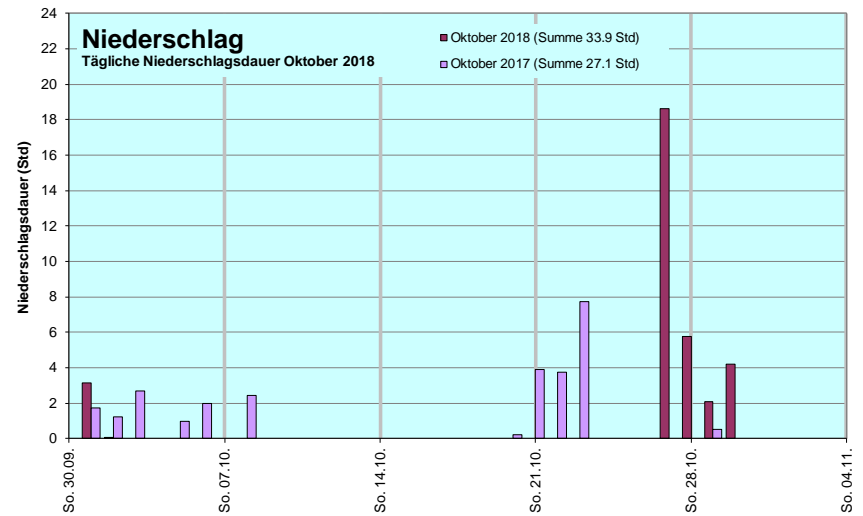
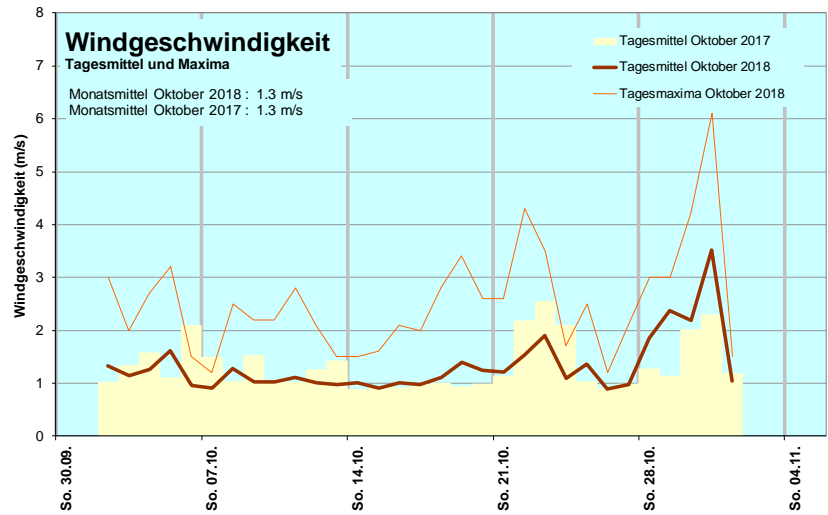
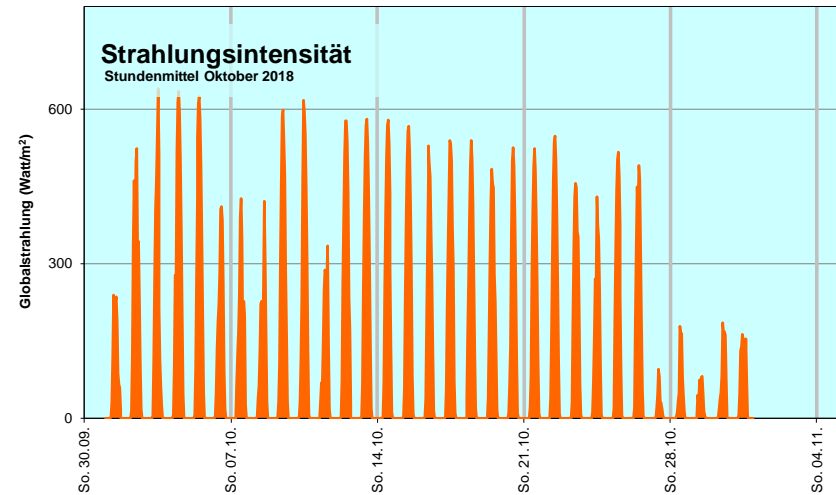



Das Wetter in Bern im Oktober 2018

Messwerte Station Bern Morgartenstrasse
(Dokument als pdf verfügbar unter www.bern.ch/luft ↗ Downloads)

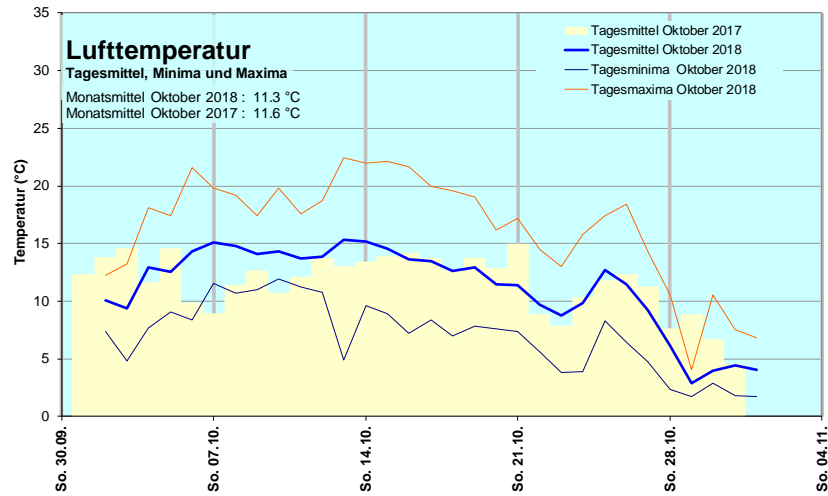


Die Schadstoffe in Bern im Oktober 2018

Messwerte Station Bern Morgartenstrasse

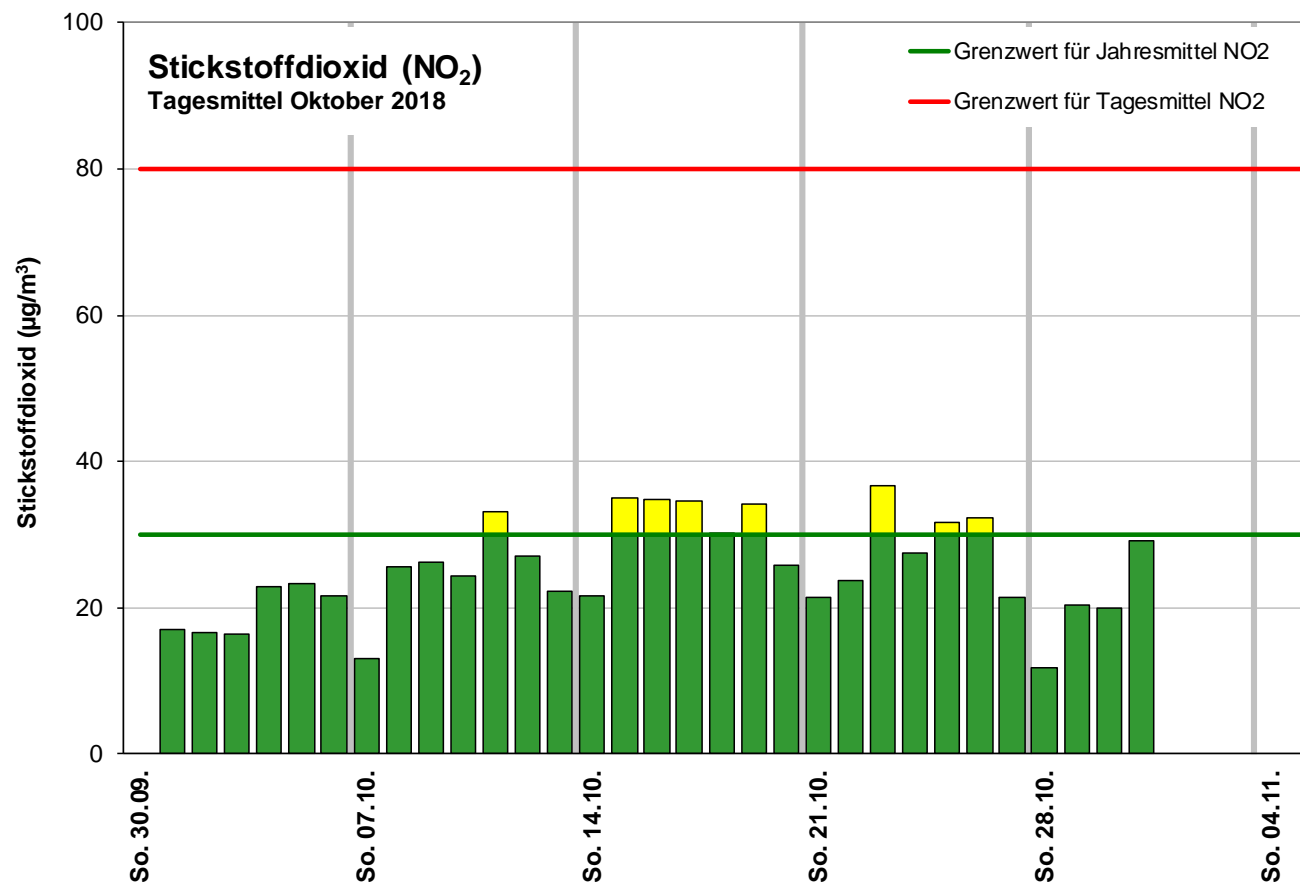


Der Grenzwert für das Tagesmittel von 80 µg/m³ wurde im Monat Oktober nicht überschritten.

Das Monatsmittel lag mit 25 µg/m³ unter dem Grenzwert für das Jahresmittel von 30 µg/m³.

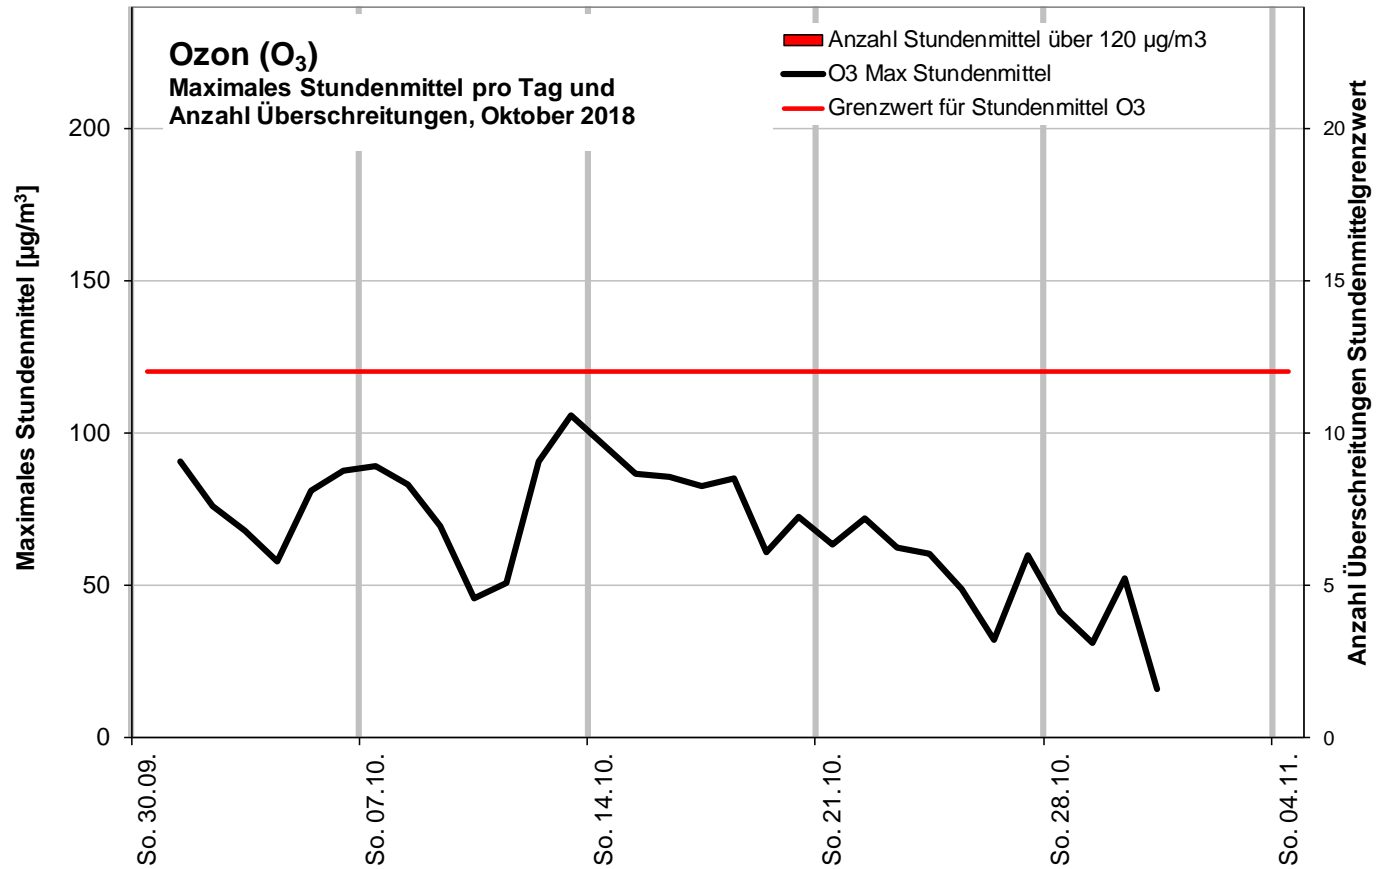

Der Grenzwert für Stundenmittel von 120 µg/m³ wurde im Monat Oktober nicht überschritten. Seit Jahresbeginn liegen genau 401 Stundenmittel darüber. Erlaubt ist eine Überschreitung pro Jahr.

Der Grenzwert für den 98%-Pegel eines Monats von 100 µg/m³ wurde im Berichtsmonat mit 88 µg/m³ nicht überschritten.

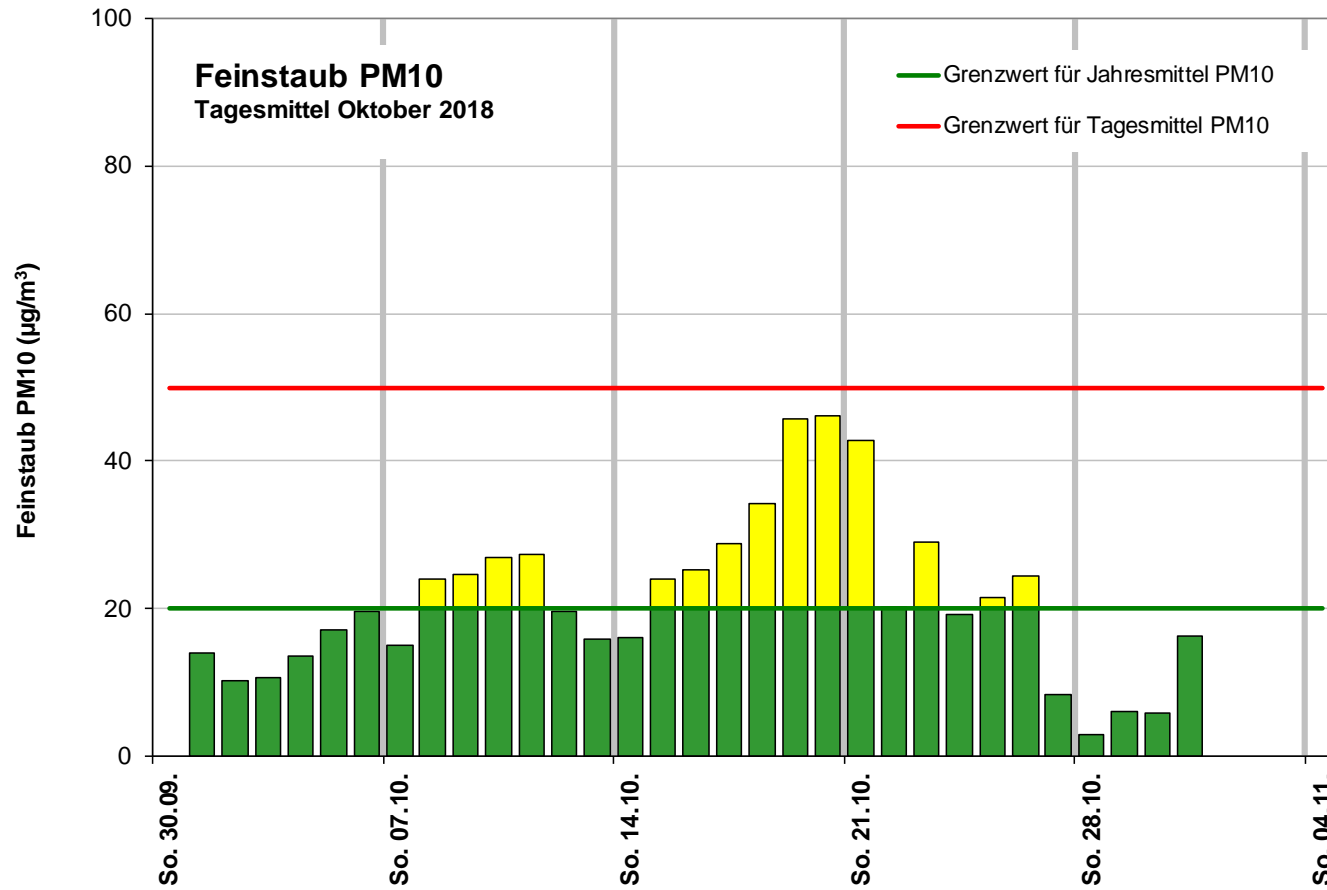

Der Grenzwert für das Tagesmittel von 50 µg/m³ wurde im Monat Oktober nicht überschritten. Dieser Grenzwert wurde seit dem laufenden Jahr ein Mal überschritten. Erlaubt sind drei Überschreitungen pro Jahr.

Das Monatsmittel lag mit 21 µg/m³ über dem Grenzwert für das Jahresmittel von 20 µg/m³.